

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

$I_n = 40A$, $I_k = 10kA$
 3 N PE 400V, 50 Hz / TN-C-S
 3 N PE 400V, 50 Hz / TN-S
 1 N PE 230V, 50 Hz / TN-S
 24V DC, PELV



KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Schéma zapojenia RM

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1
 Meno Výkresu:
TITULNÁ STRANA

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk
 Kostolná pri Dunaji 33
 Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI


List 1 z 44


Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

Zoznam listov

ČÍSLO LISTU	NÁZOV LISTU	ZMENA										
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
3	HLAVNÝ PRÍVOD											
4	MERANIE PM											
5	SILOVÉ VÝVODY PRS STAVEBNÁ											
6	SILOVÉ VÝVODY VENTILÁTORY											
7	SILOVÉ VÝVODY ELEKTRO KONVEKTORY											
8	SILOVÉ VÝVOD KAMEROVY SYSTEM											
9	NAPAJANIE ČERPADLA											
10	NAPAJANIE KOMPRESORA											
11	NAPAJANIE CHLOROVANIA											
12	NAPAJANIE RS											
13	SNIMANIE ZAPLAVENIA STROJOVNE											
14	CHLADENIE RM											
15	MERANIE TEPLOTY											
16	MERANIE TLAKU											
17	MERANIE HLADINY V STUDNI											
18	MERANIE VÝTLAKU											
19	SIGNALI CHLORATOR											
20	SIGNALI OPTO											
21	OVLÁDANIE Č. 1											
22	OVLÁDANIE KOMPRESORA											
23	OVLÁDANIE VZ											
24	OVLÁDANIE VZ											
25	OVLÁDANIE CHLORÁTOR											
26	TOPOLÓGIA PRENOSOV											
27	POHLAD NA R2, R5											
28	SEZNAM MATERIÁLŮ											

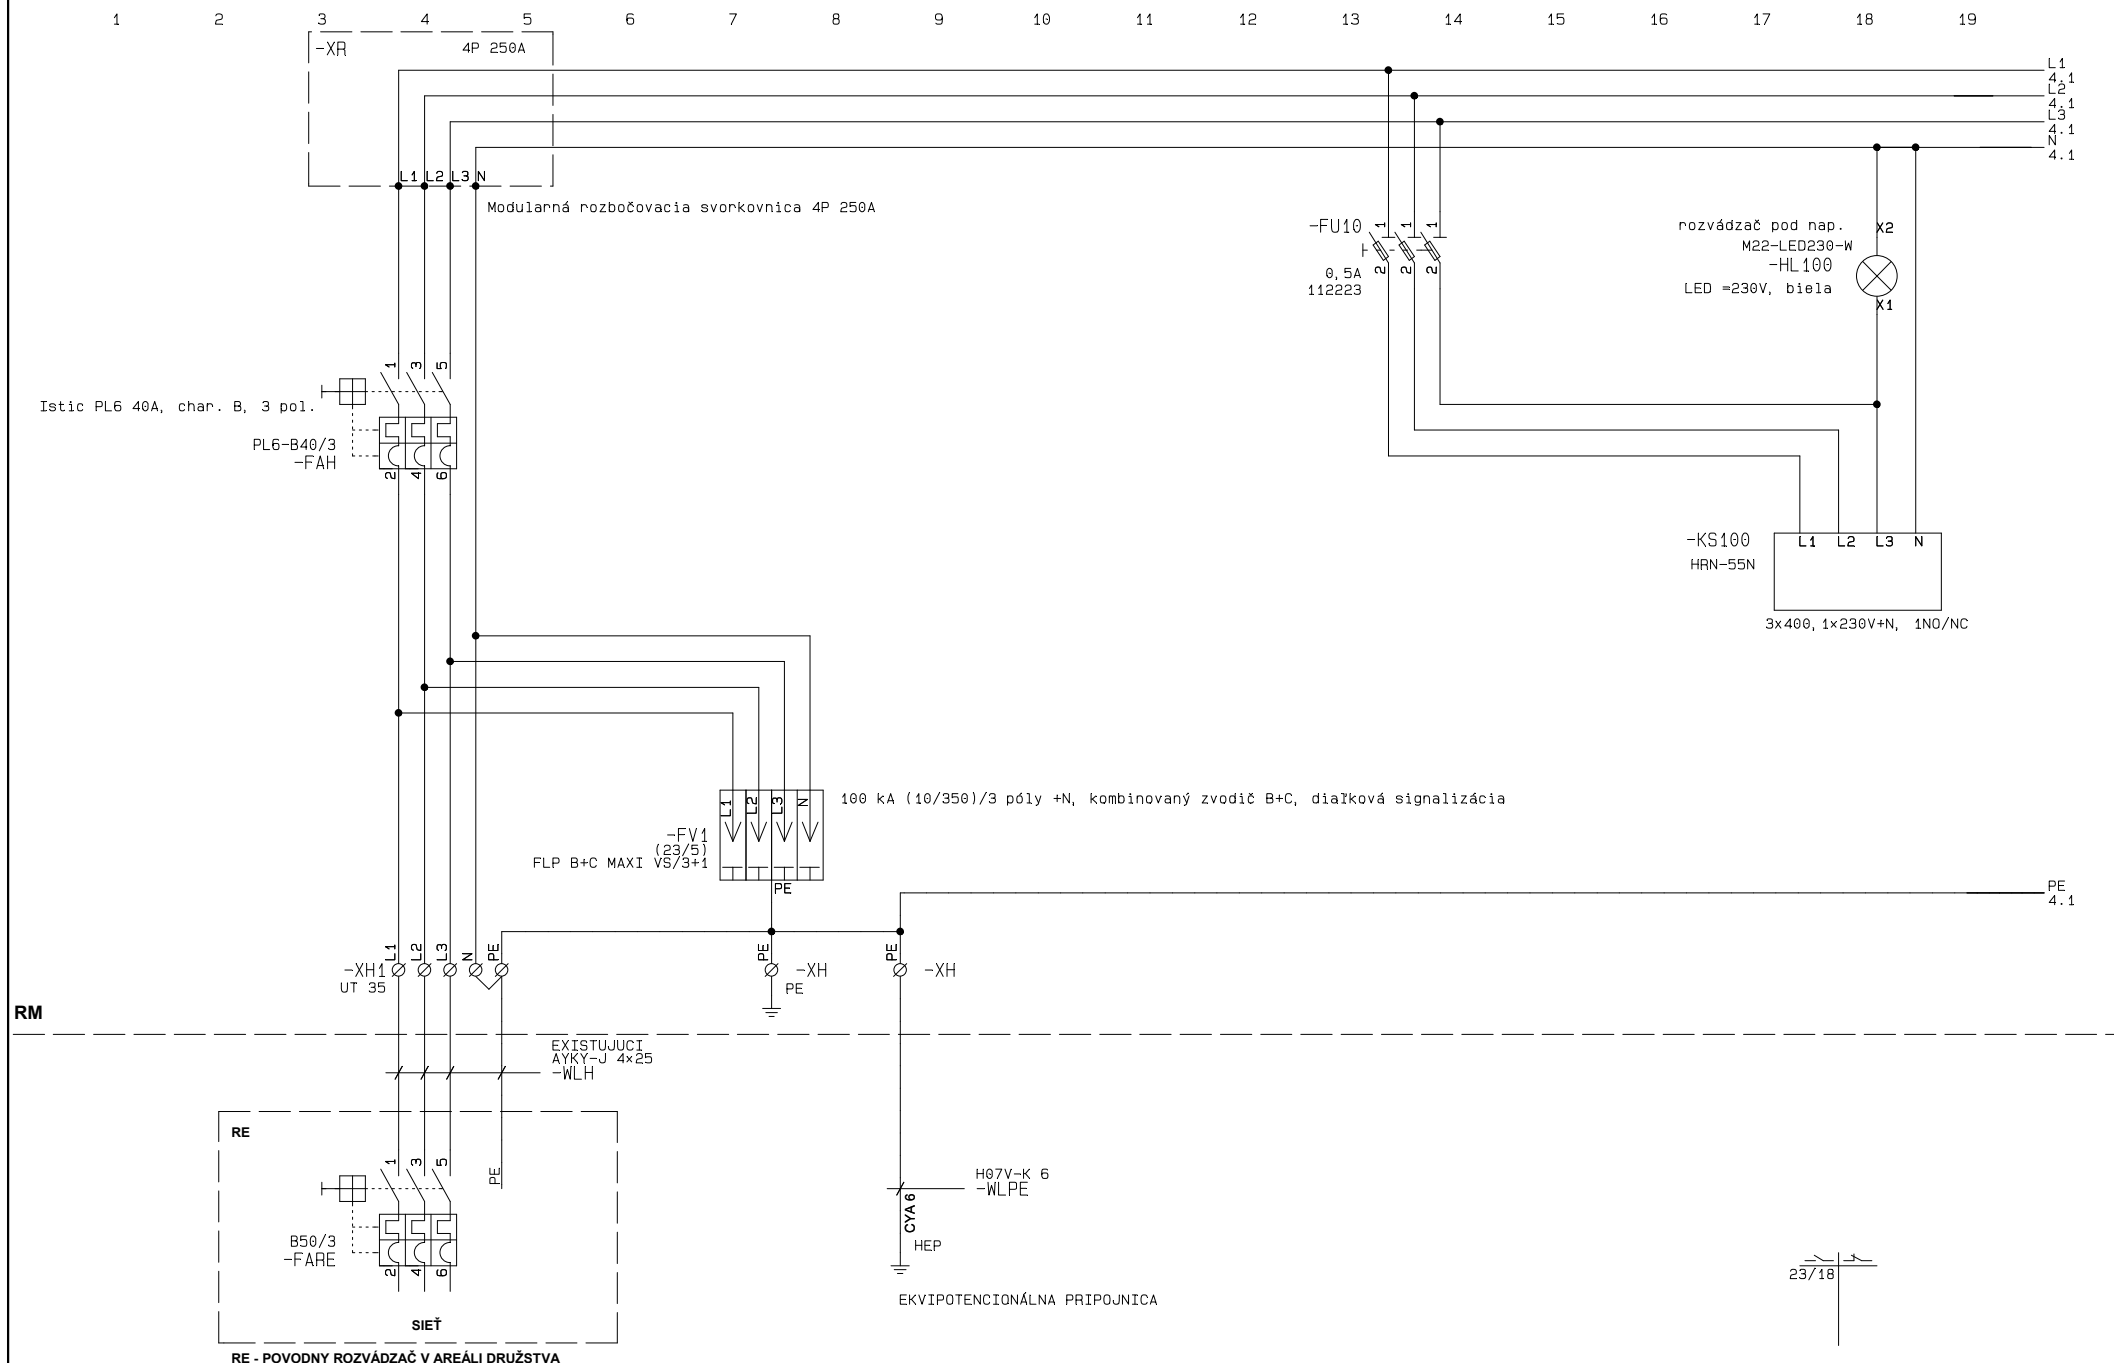

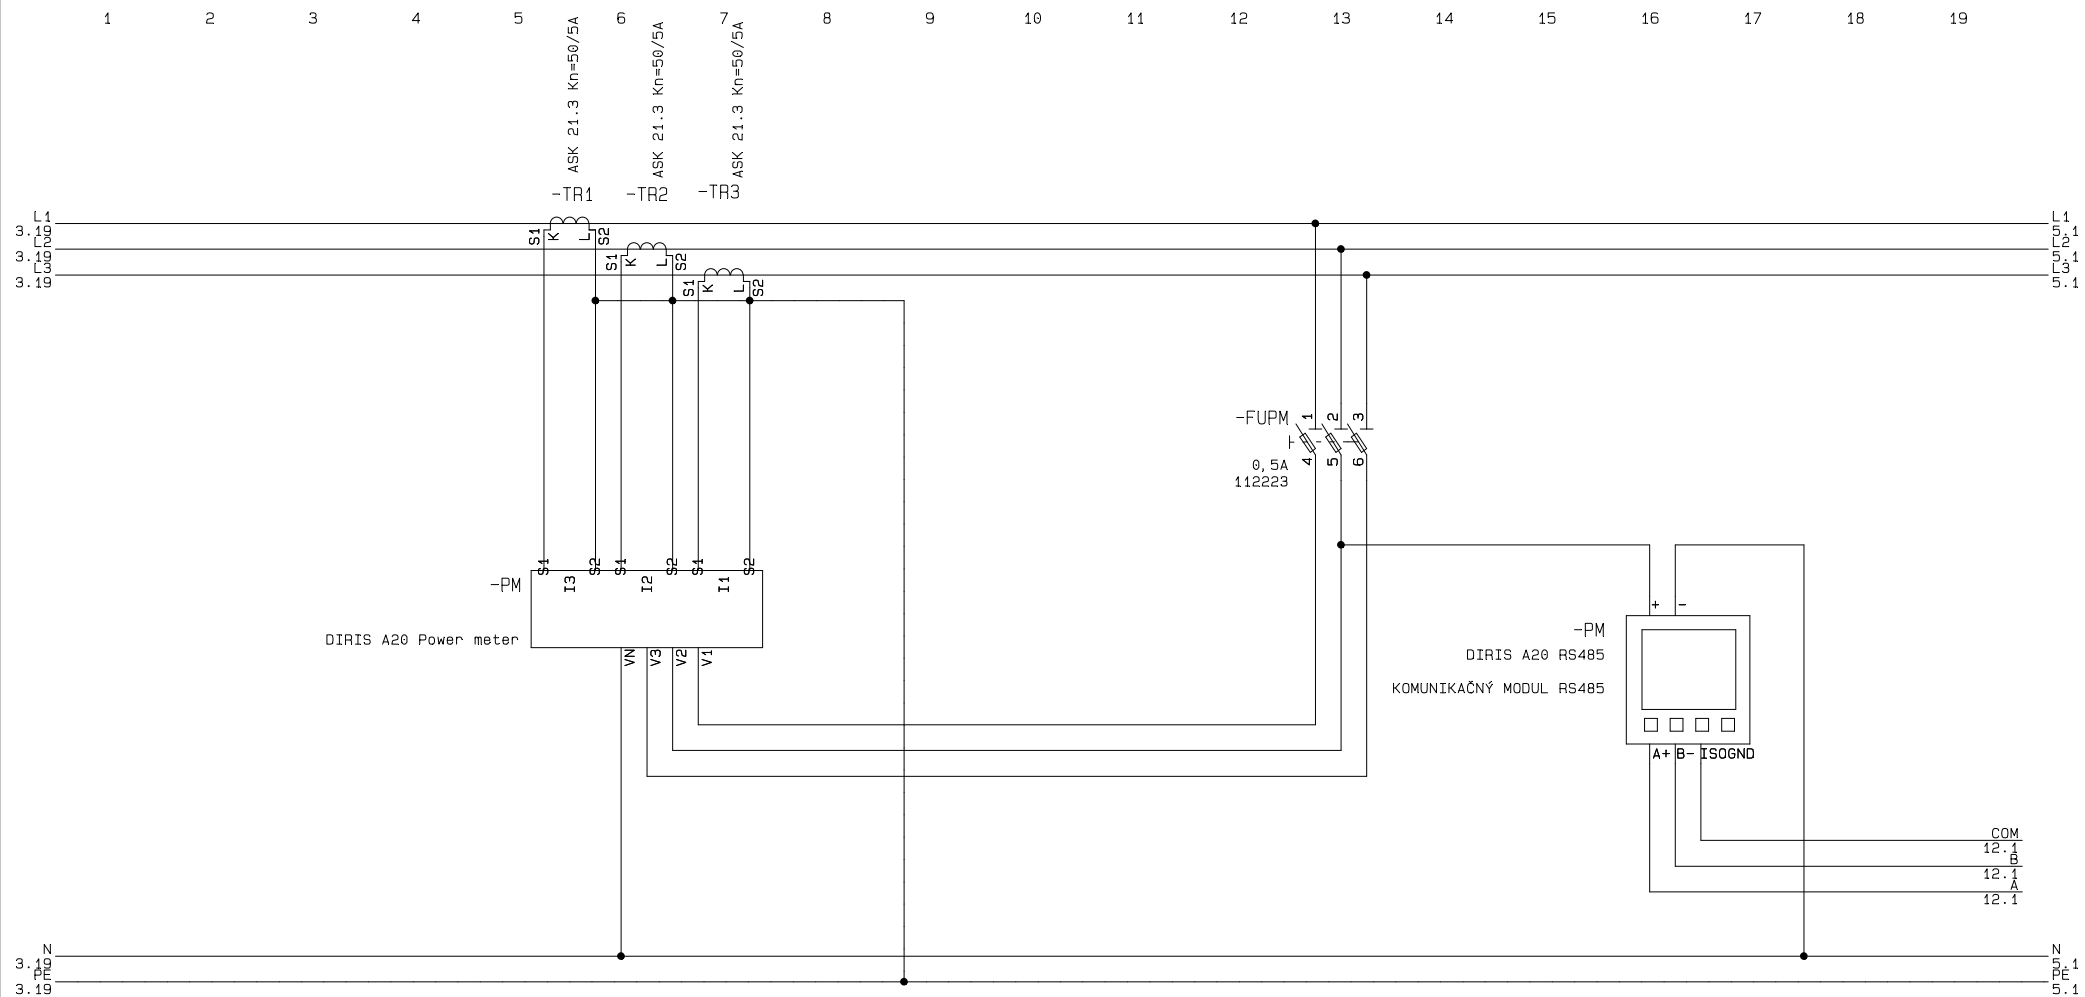

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
MERANIE PM

FeSys s.r.o.
 www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
 Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Referencia: +RM

Vypracoval: Július Čermák

List 4 z 44

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Dátum: 08/2018


Zákazka: 1583-671 BP

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

Mierka: 1:1

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\



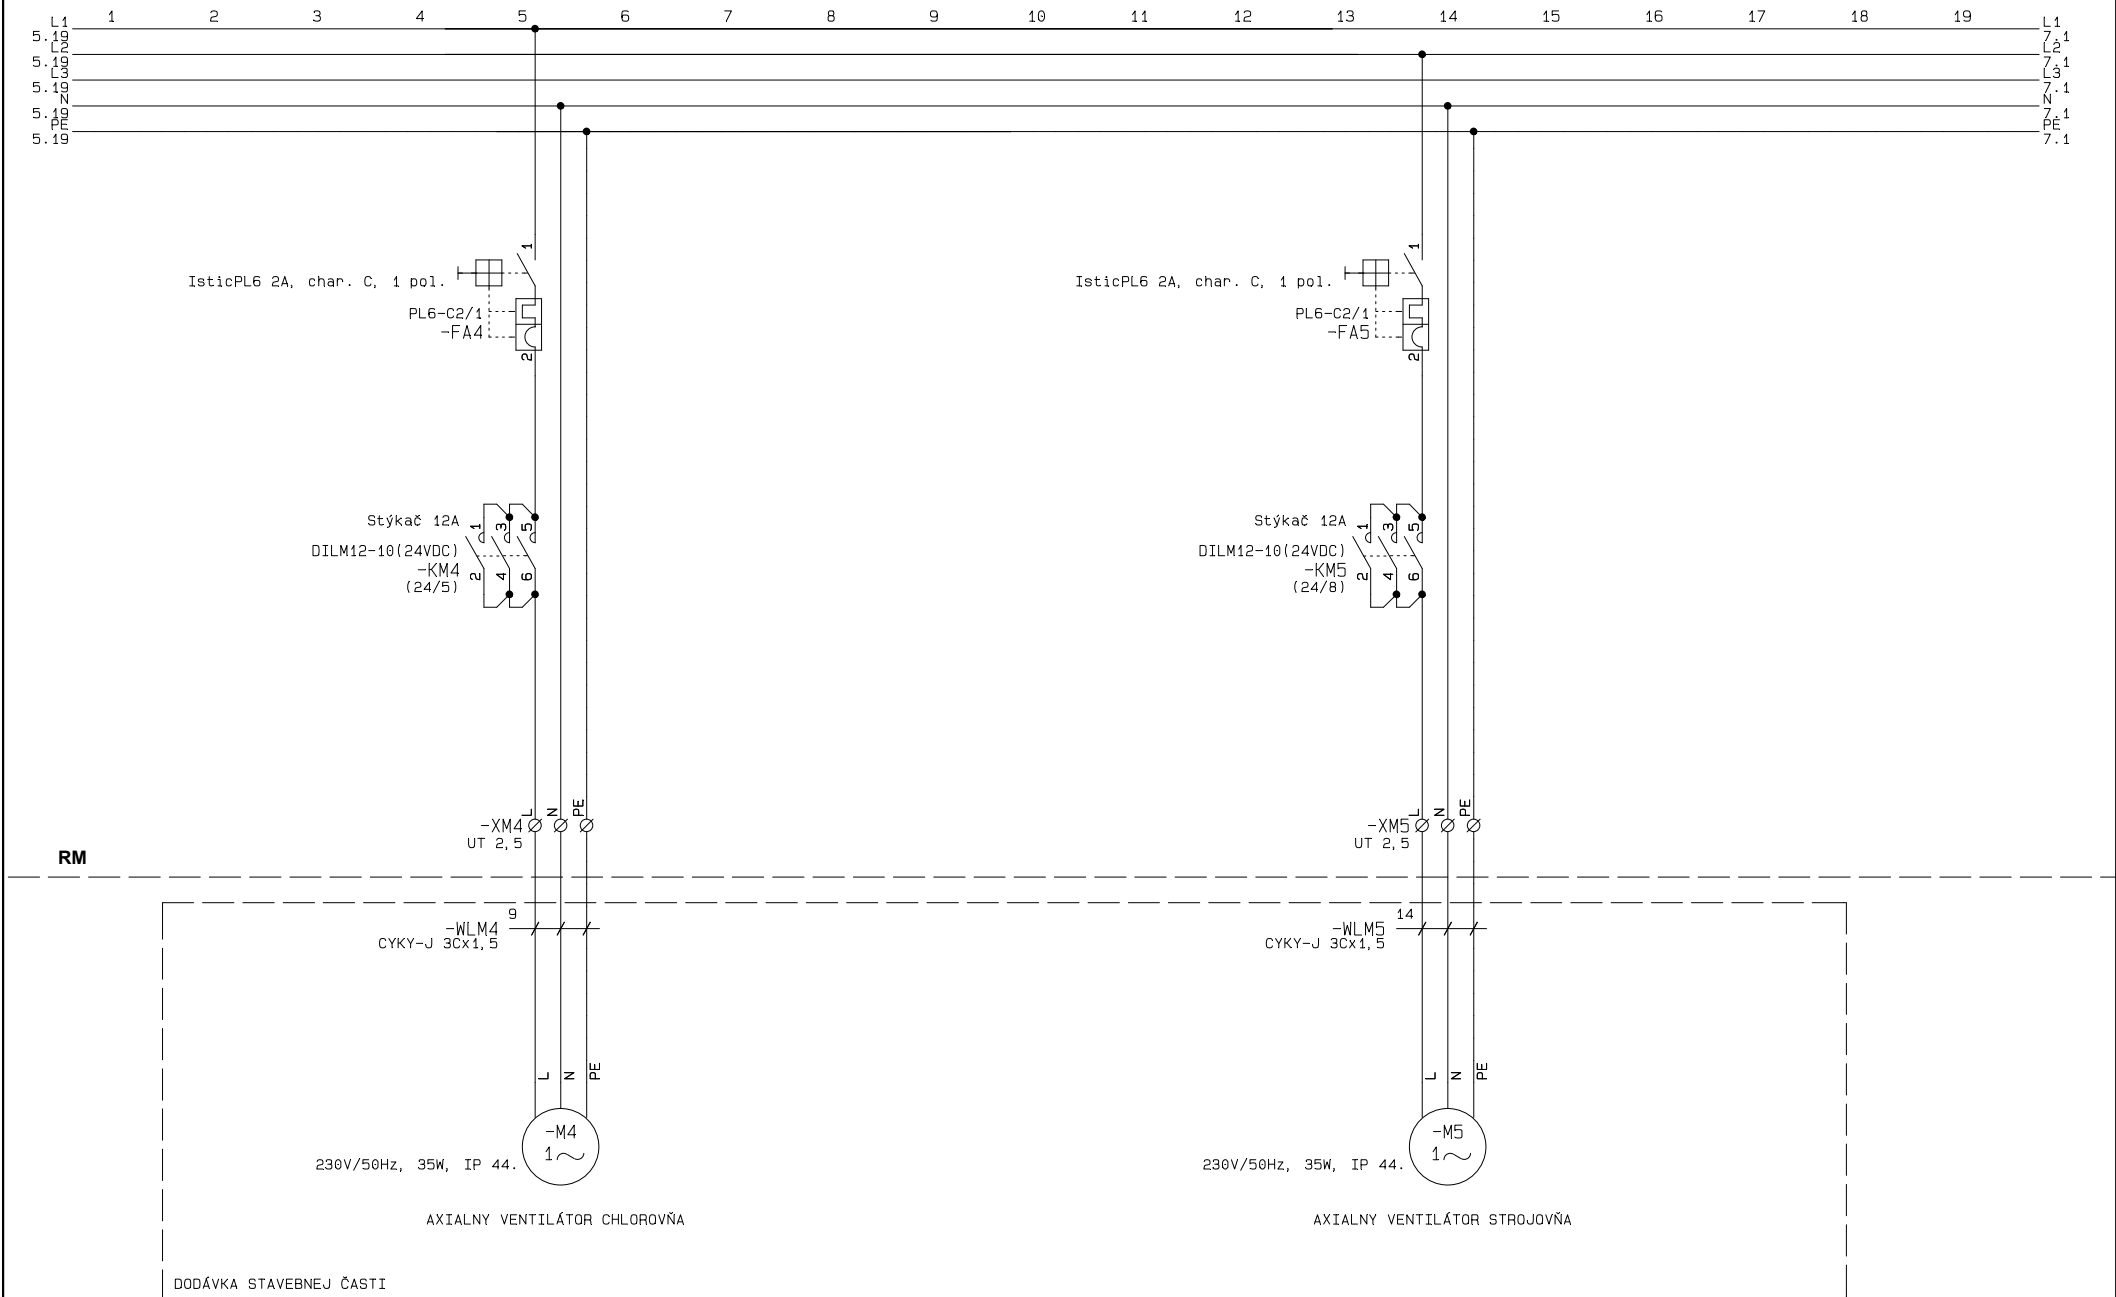

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SILOVÉ VÝVODY VENTILÁTORY

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Referencia: +RM

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Vypracoval: Július Čermák


Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 6 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

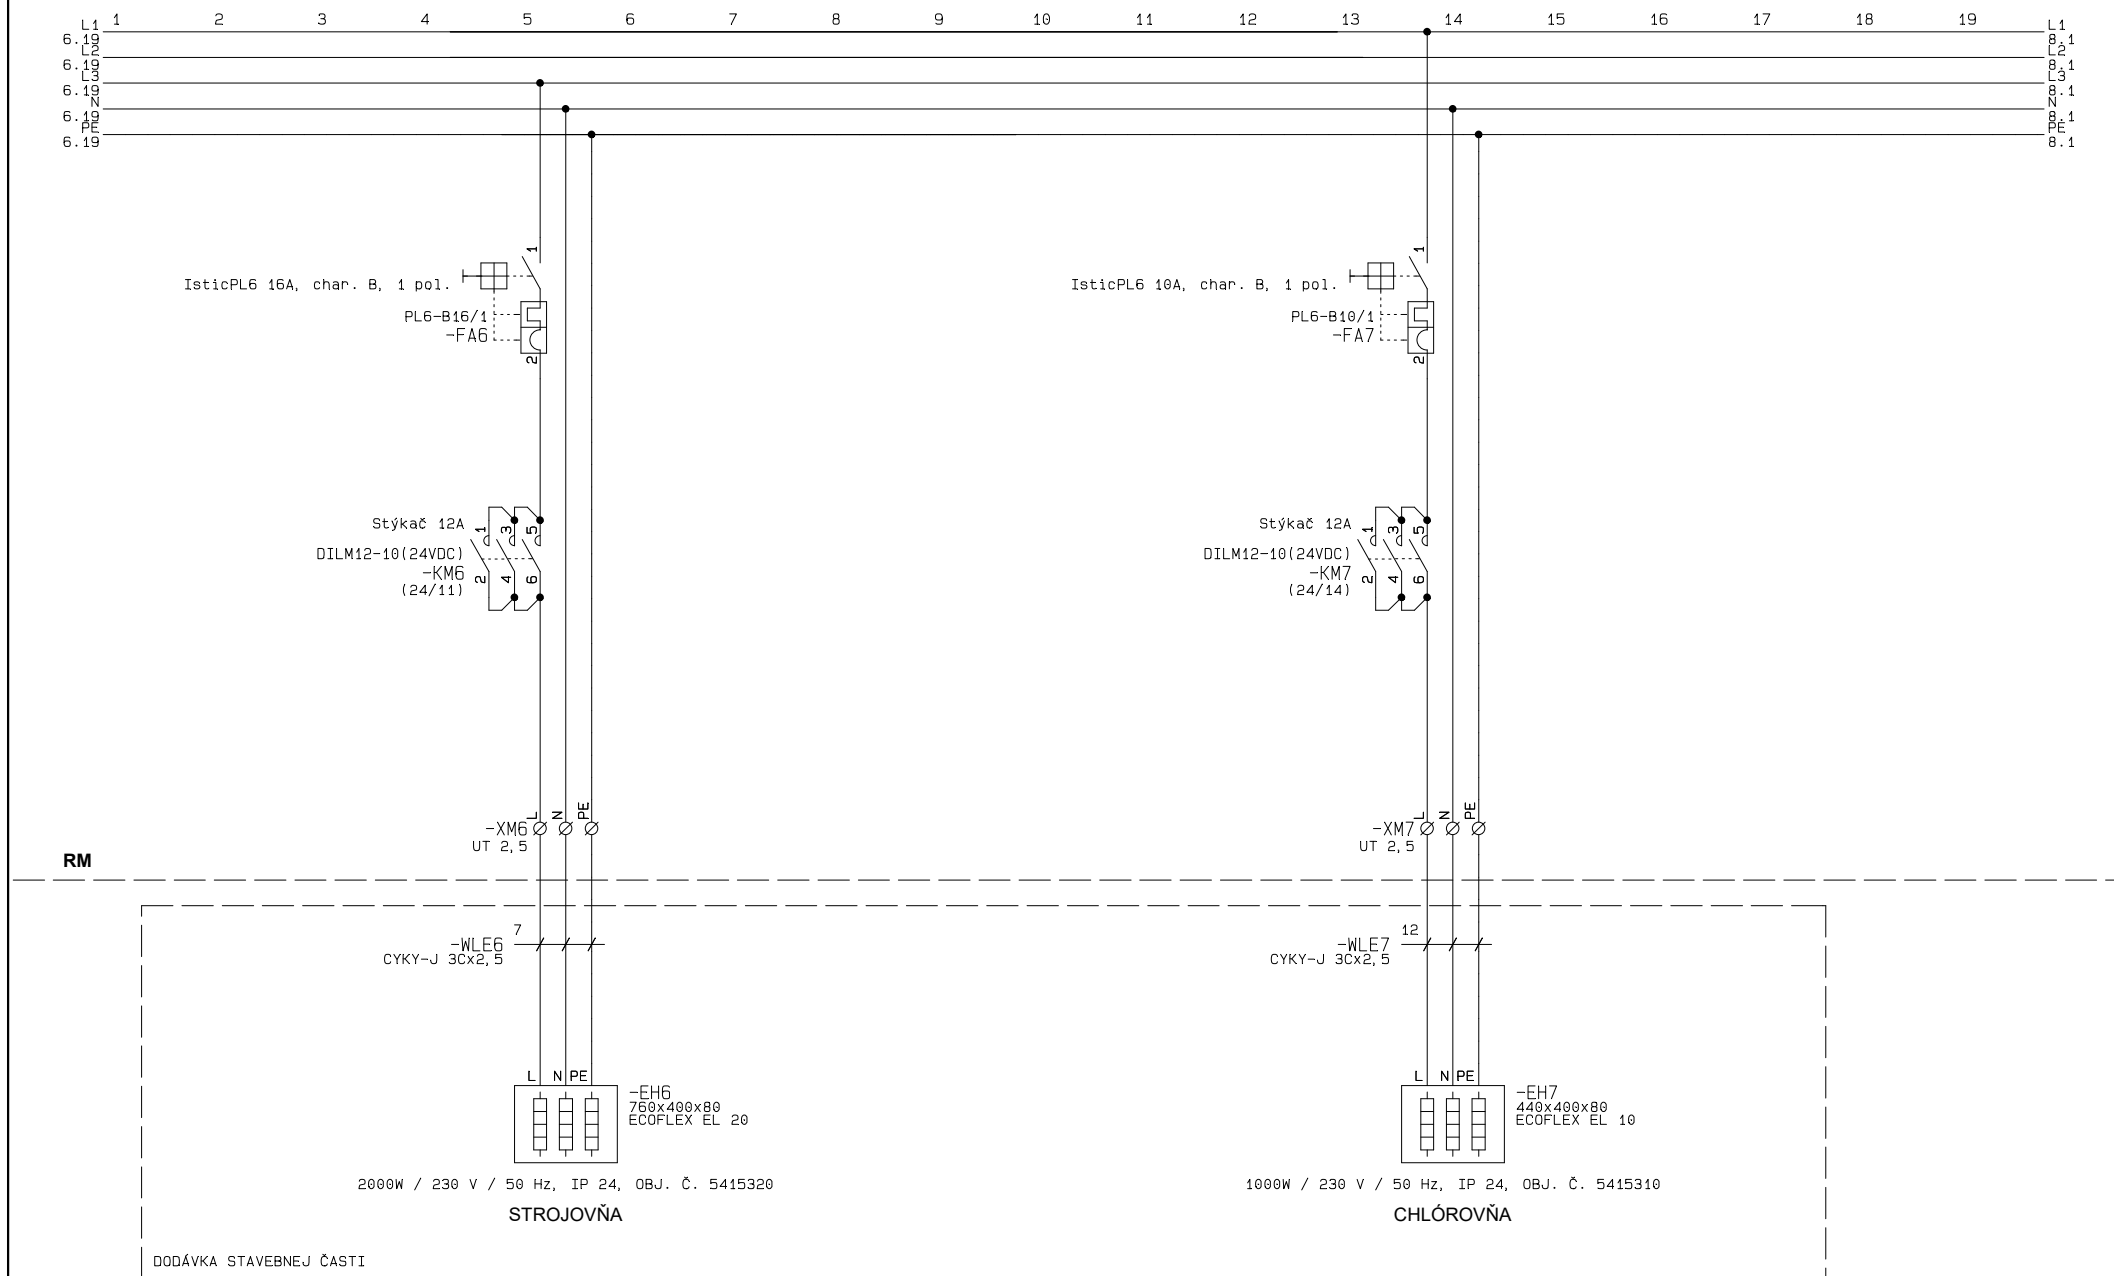

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresy:
SILOVÉ VÝVODY ELEKTRO KONVEKTORY

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
 Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Referencia: +RM

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Vypracoval: Július Čermák


Schválil: Lubomír Krajčirovič


Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 7 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

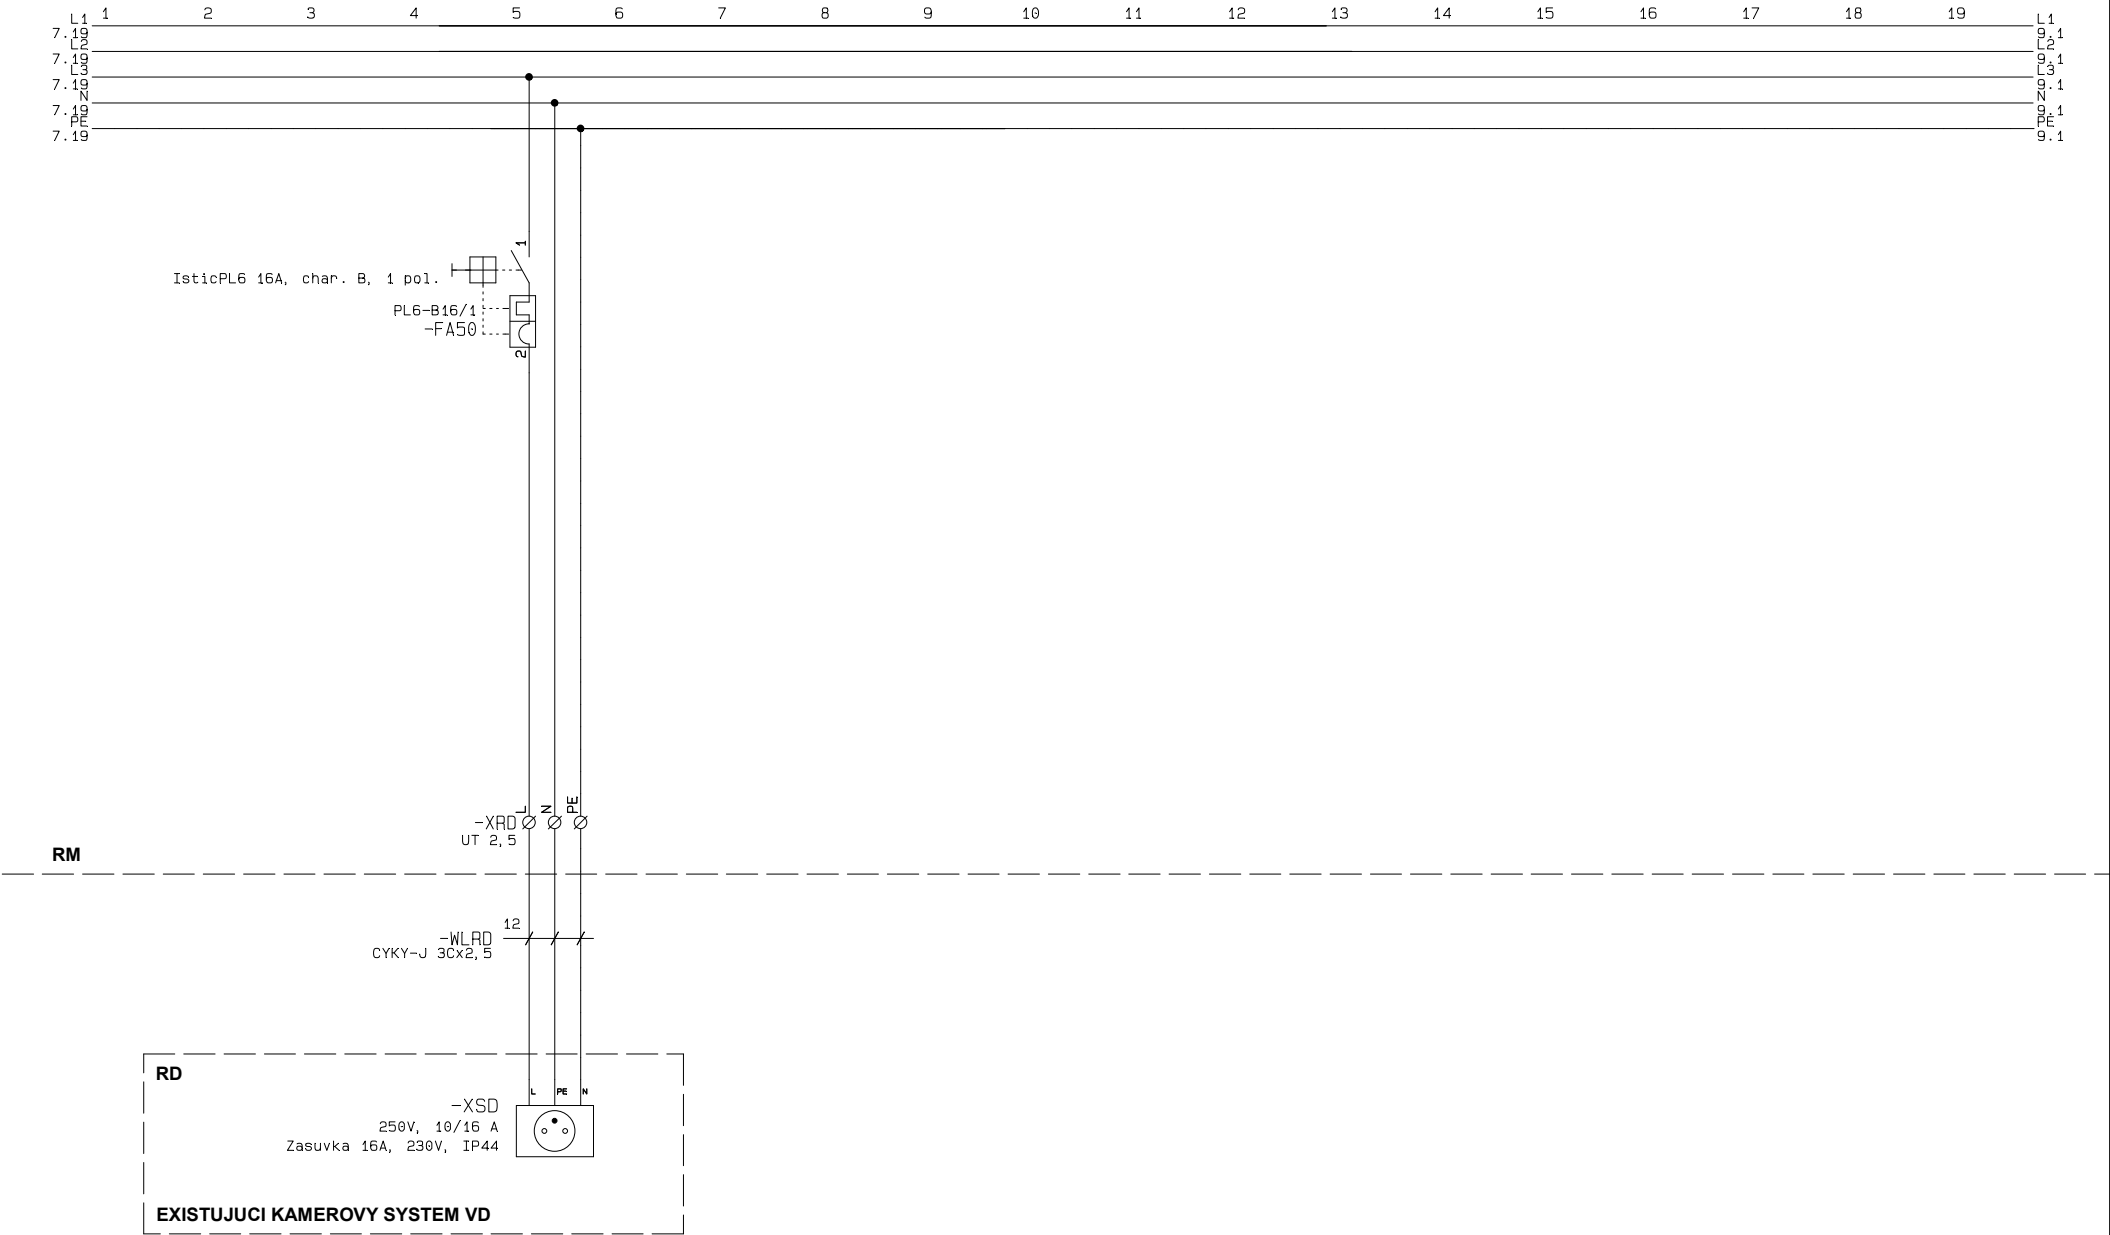

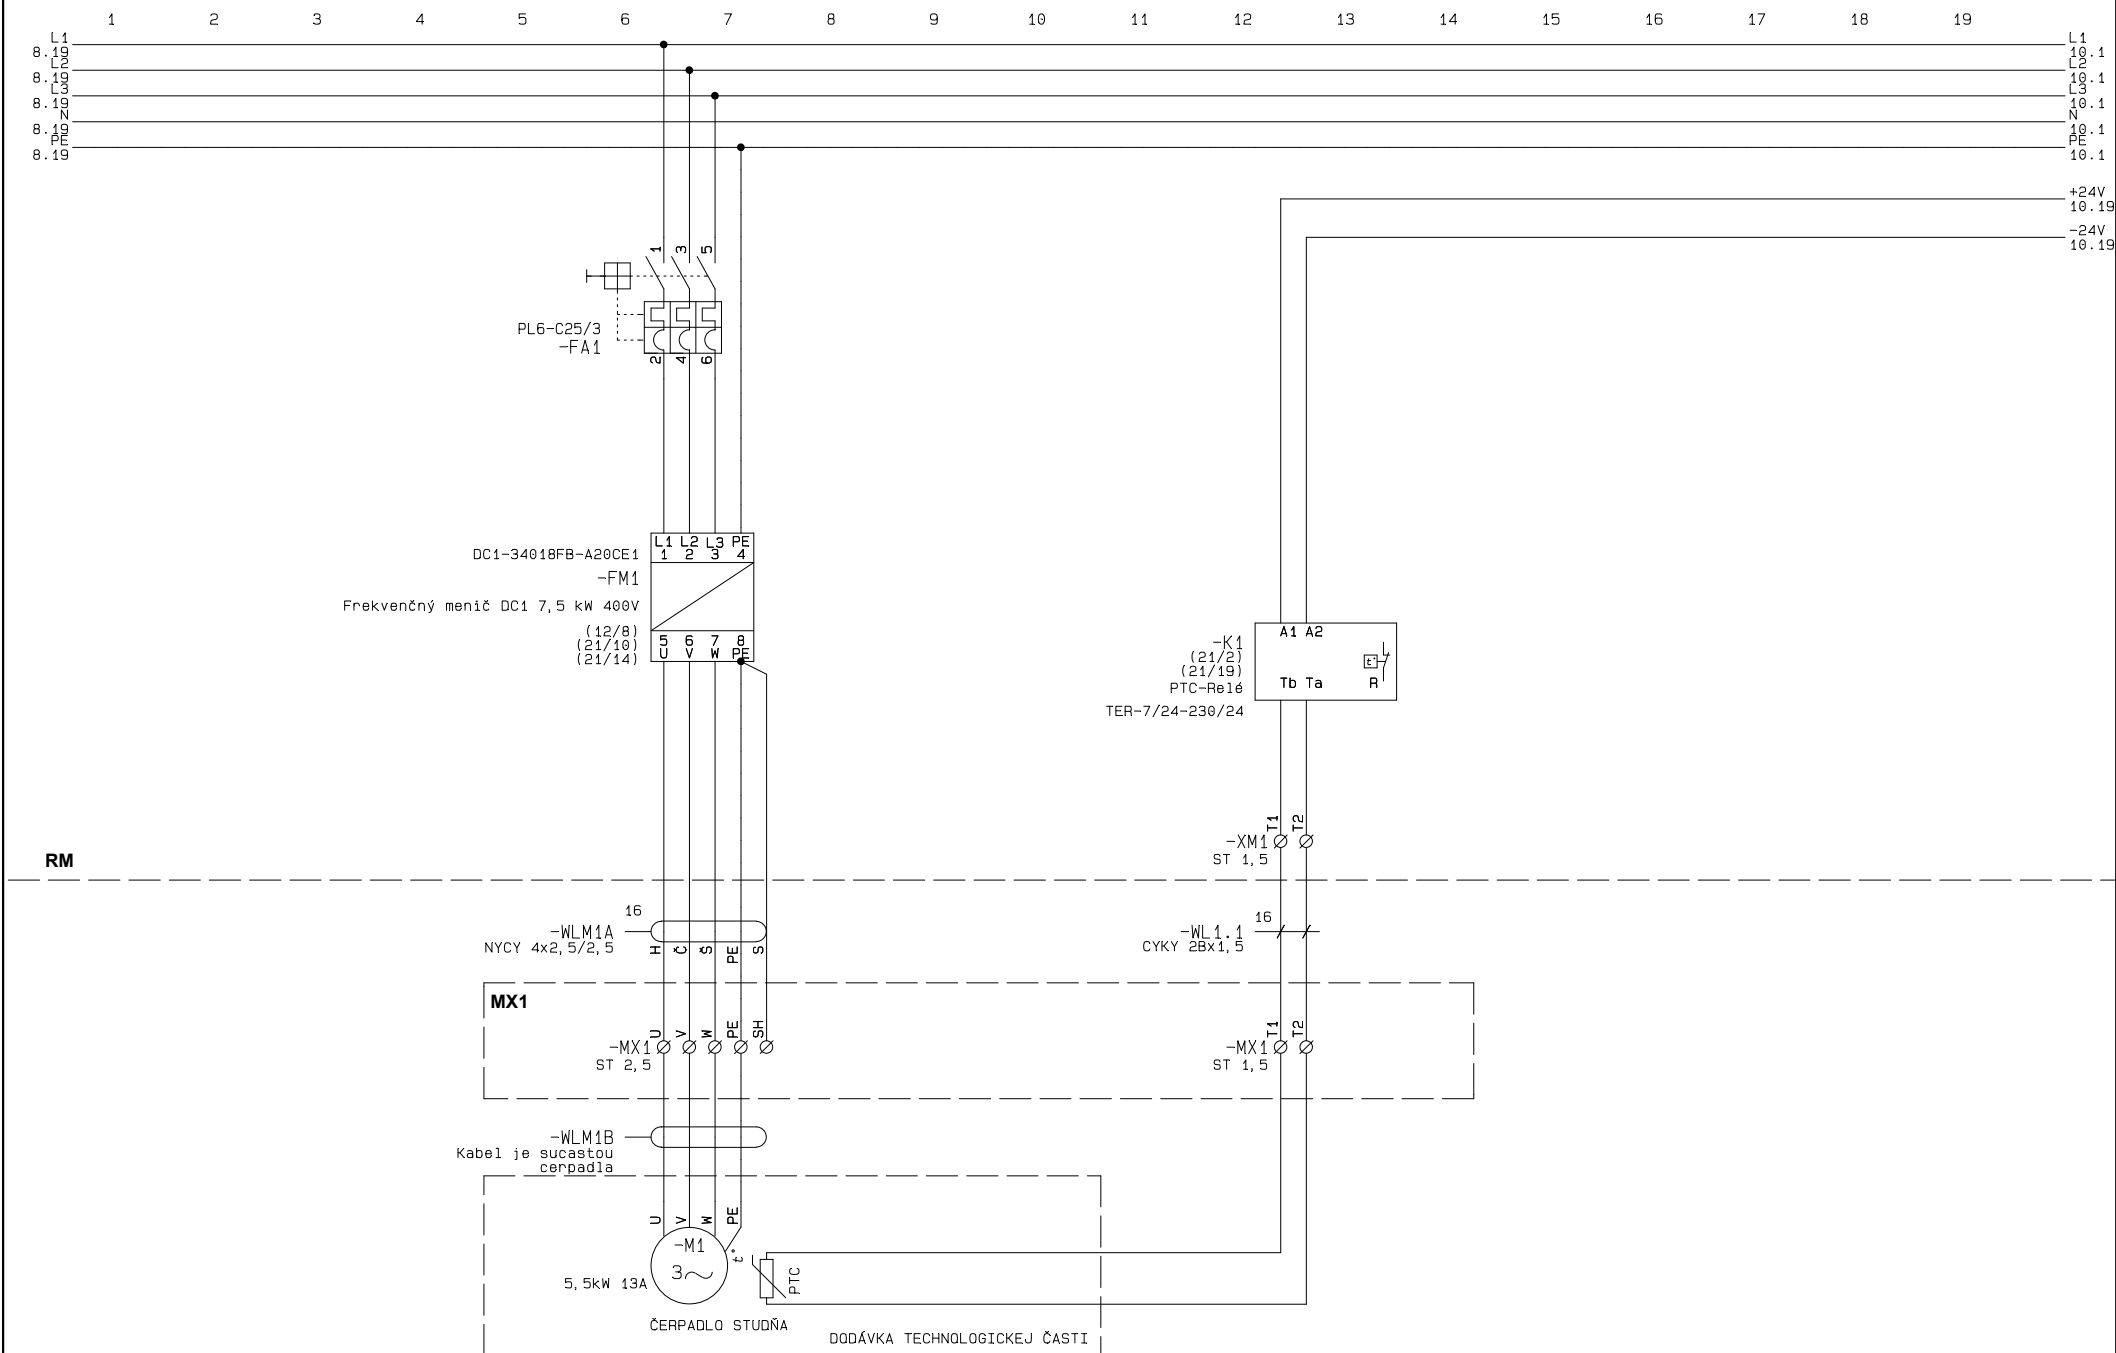

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
NAPAJANIE ČERPADLA

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Referencia: +RM

Vypracoval: Július Čermák

List 9 z 44

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Schválil: Lubomír Krajčirovič


Dátum: 08/2018


Zákazka: 1583-671 BP

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI


Mierka: 1:1

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

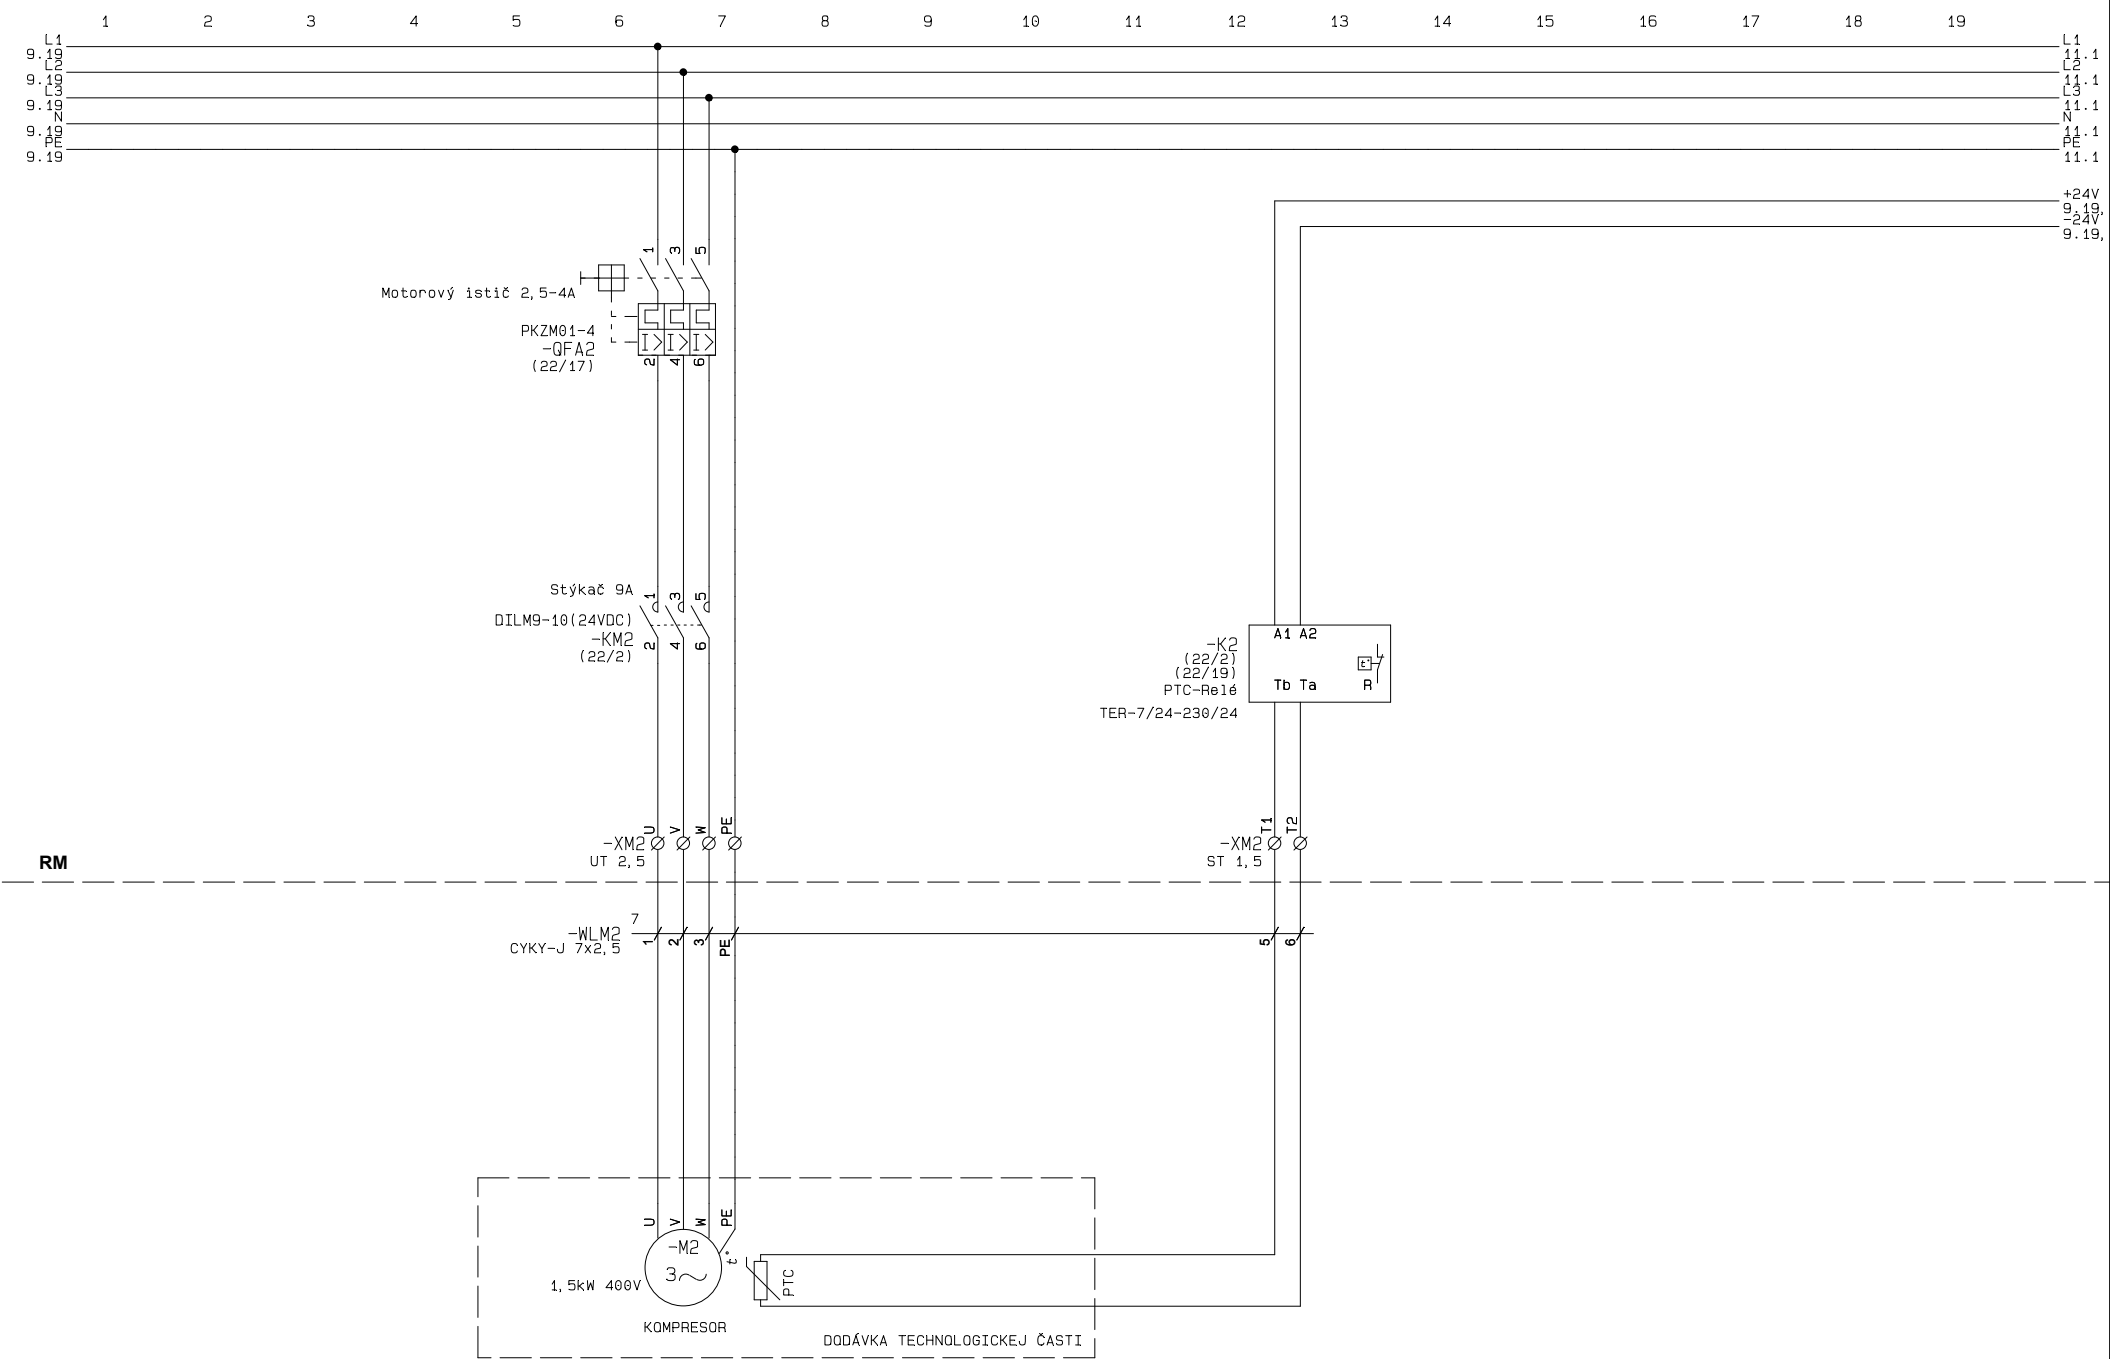

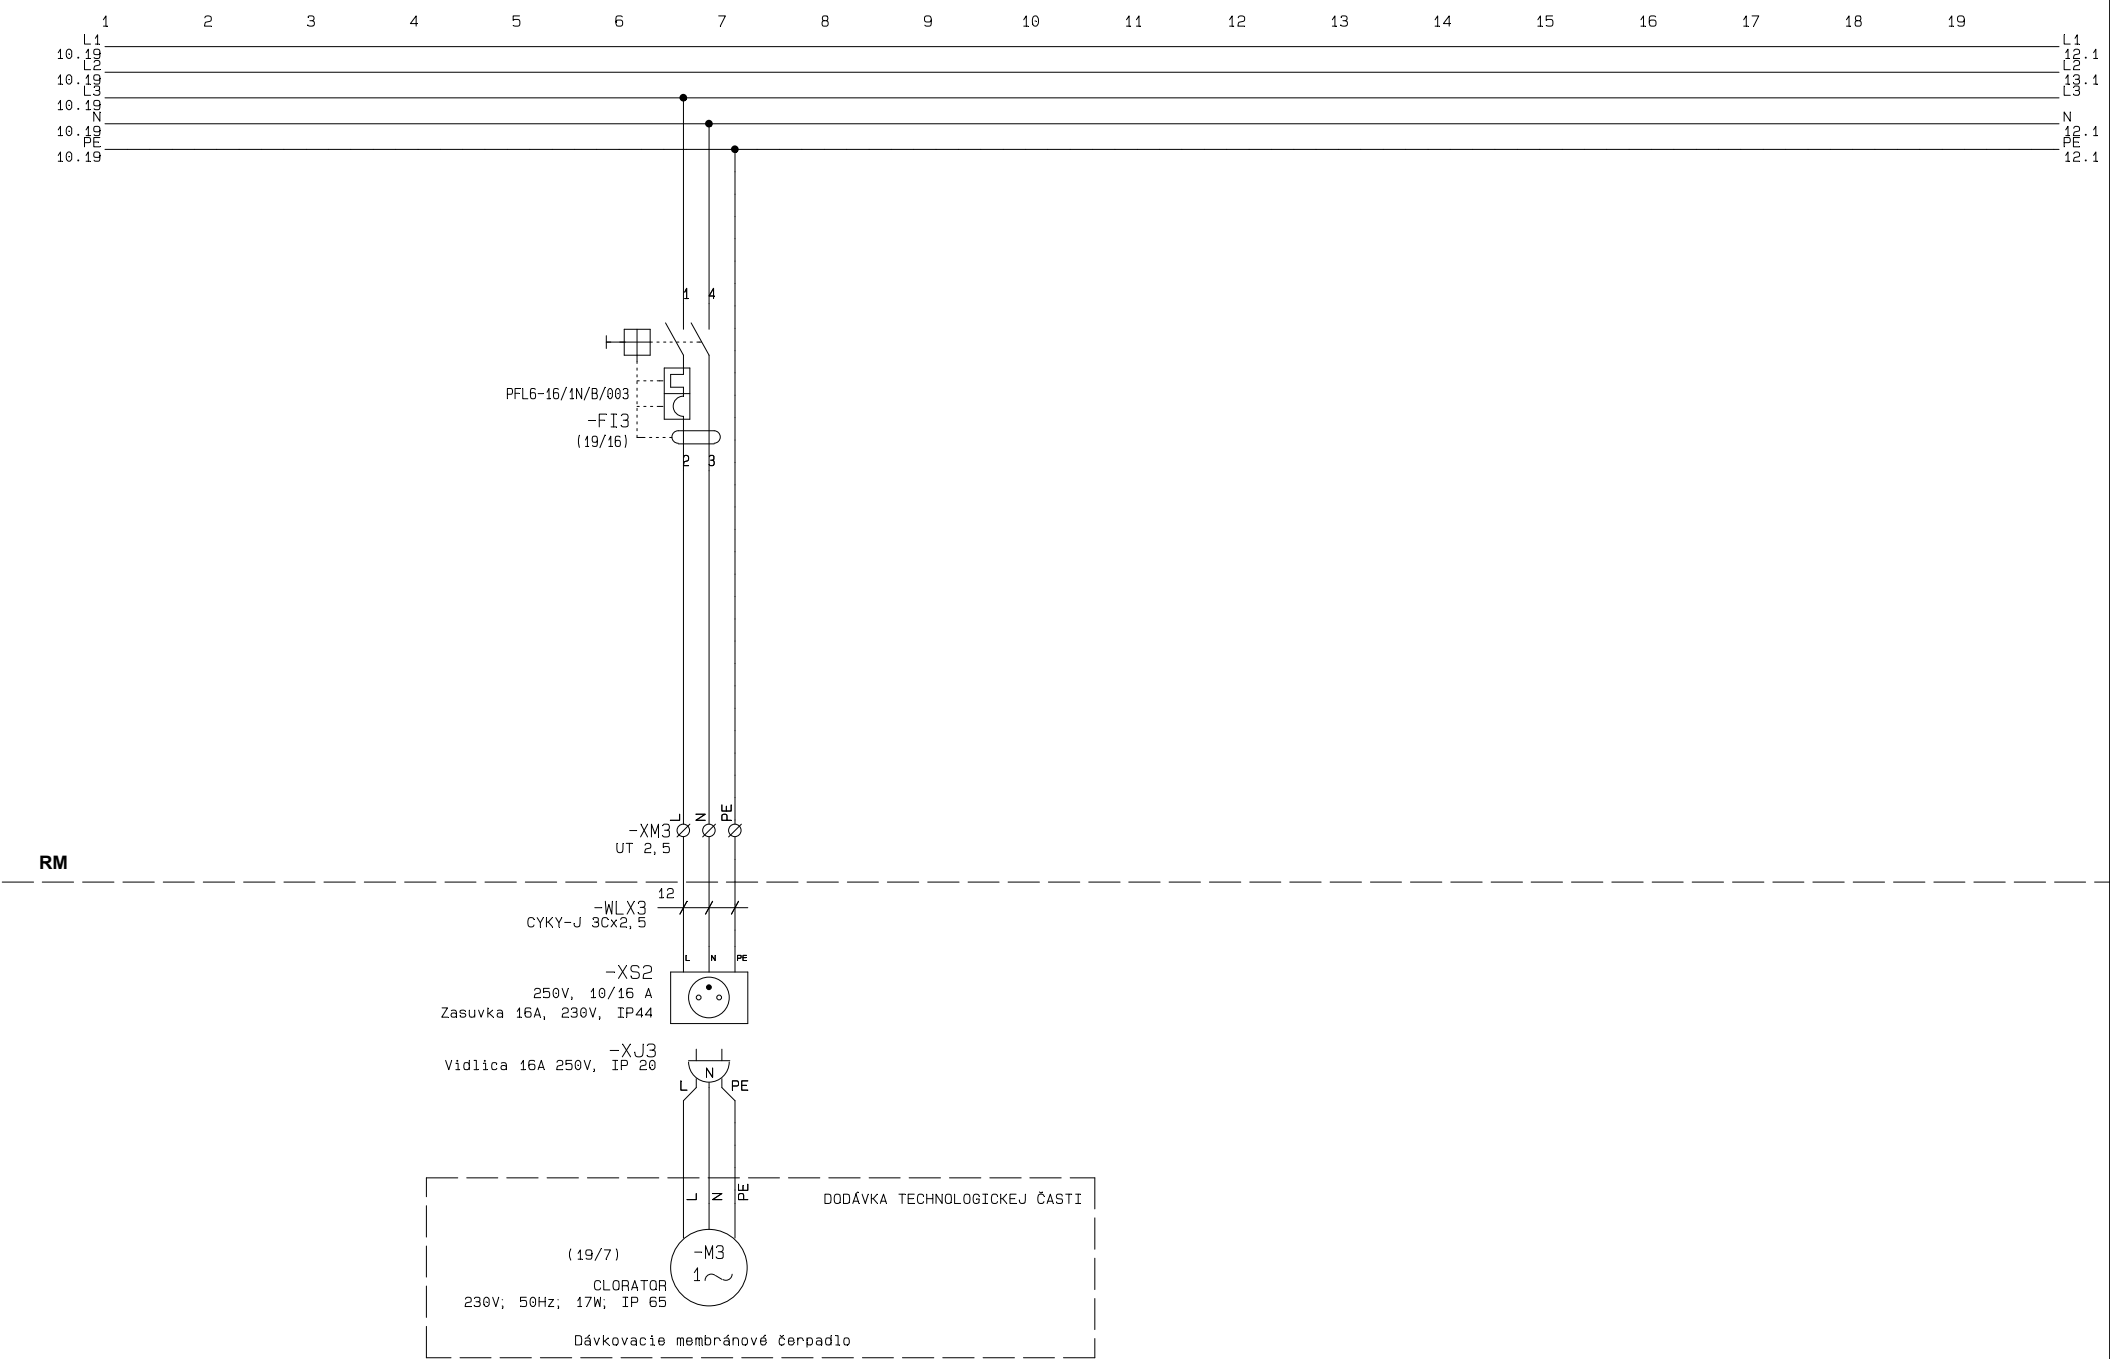

DQ/2AI+ETH port, 1SERIAL 485/232, 24VDC

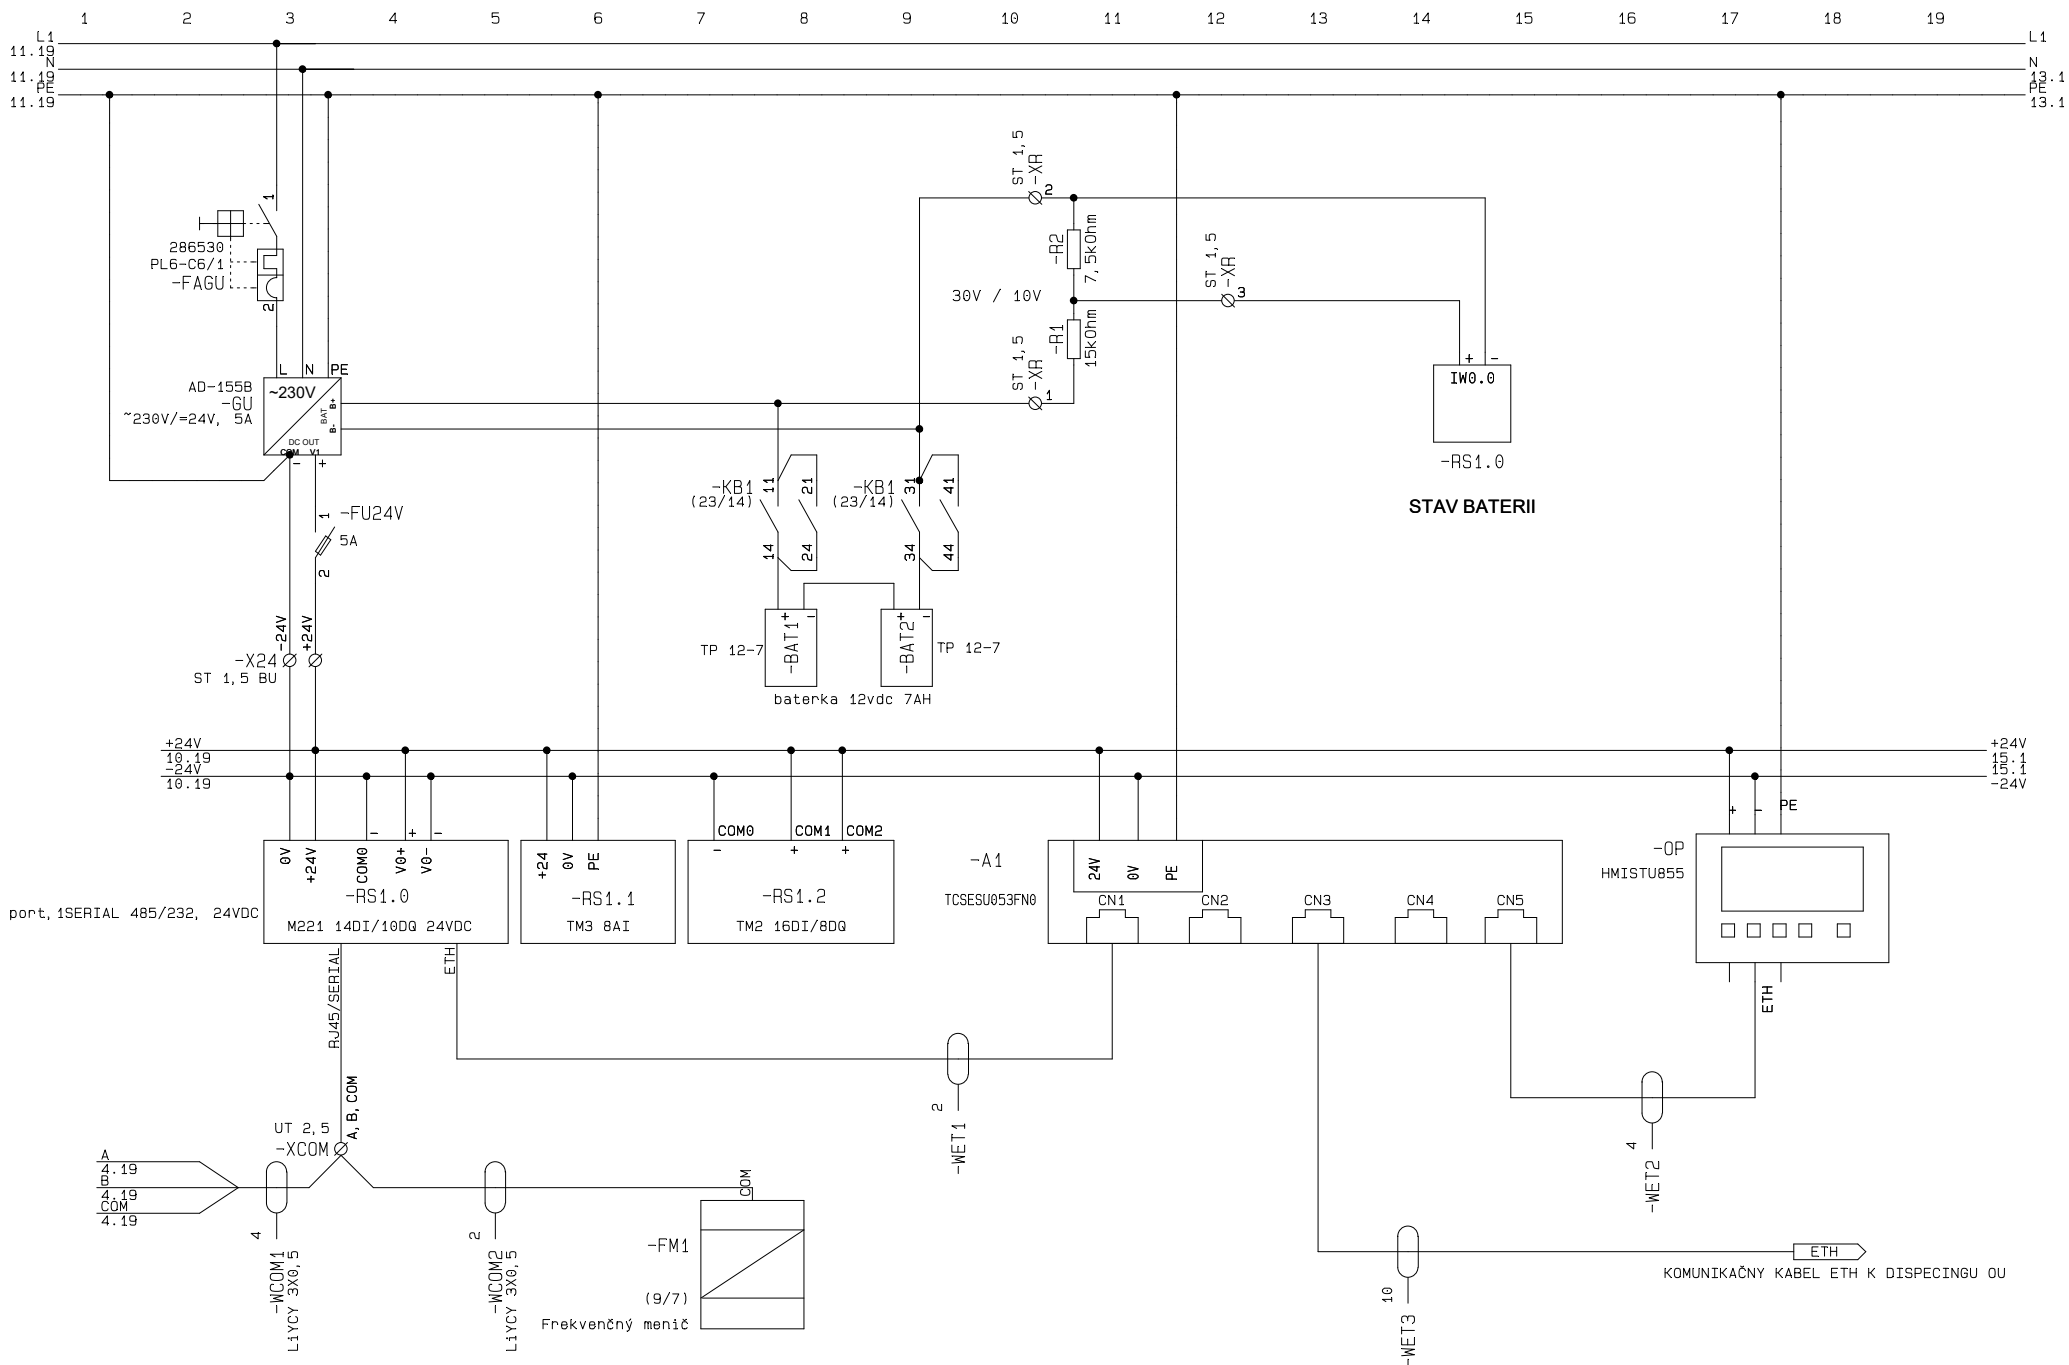

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
NAPAJANIE RS

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
 Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia: +RM

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič


Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 12 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1



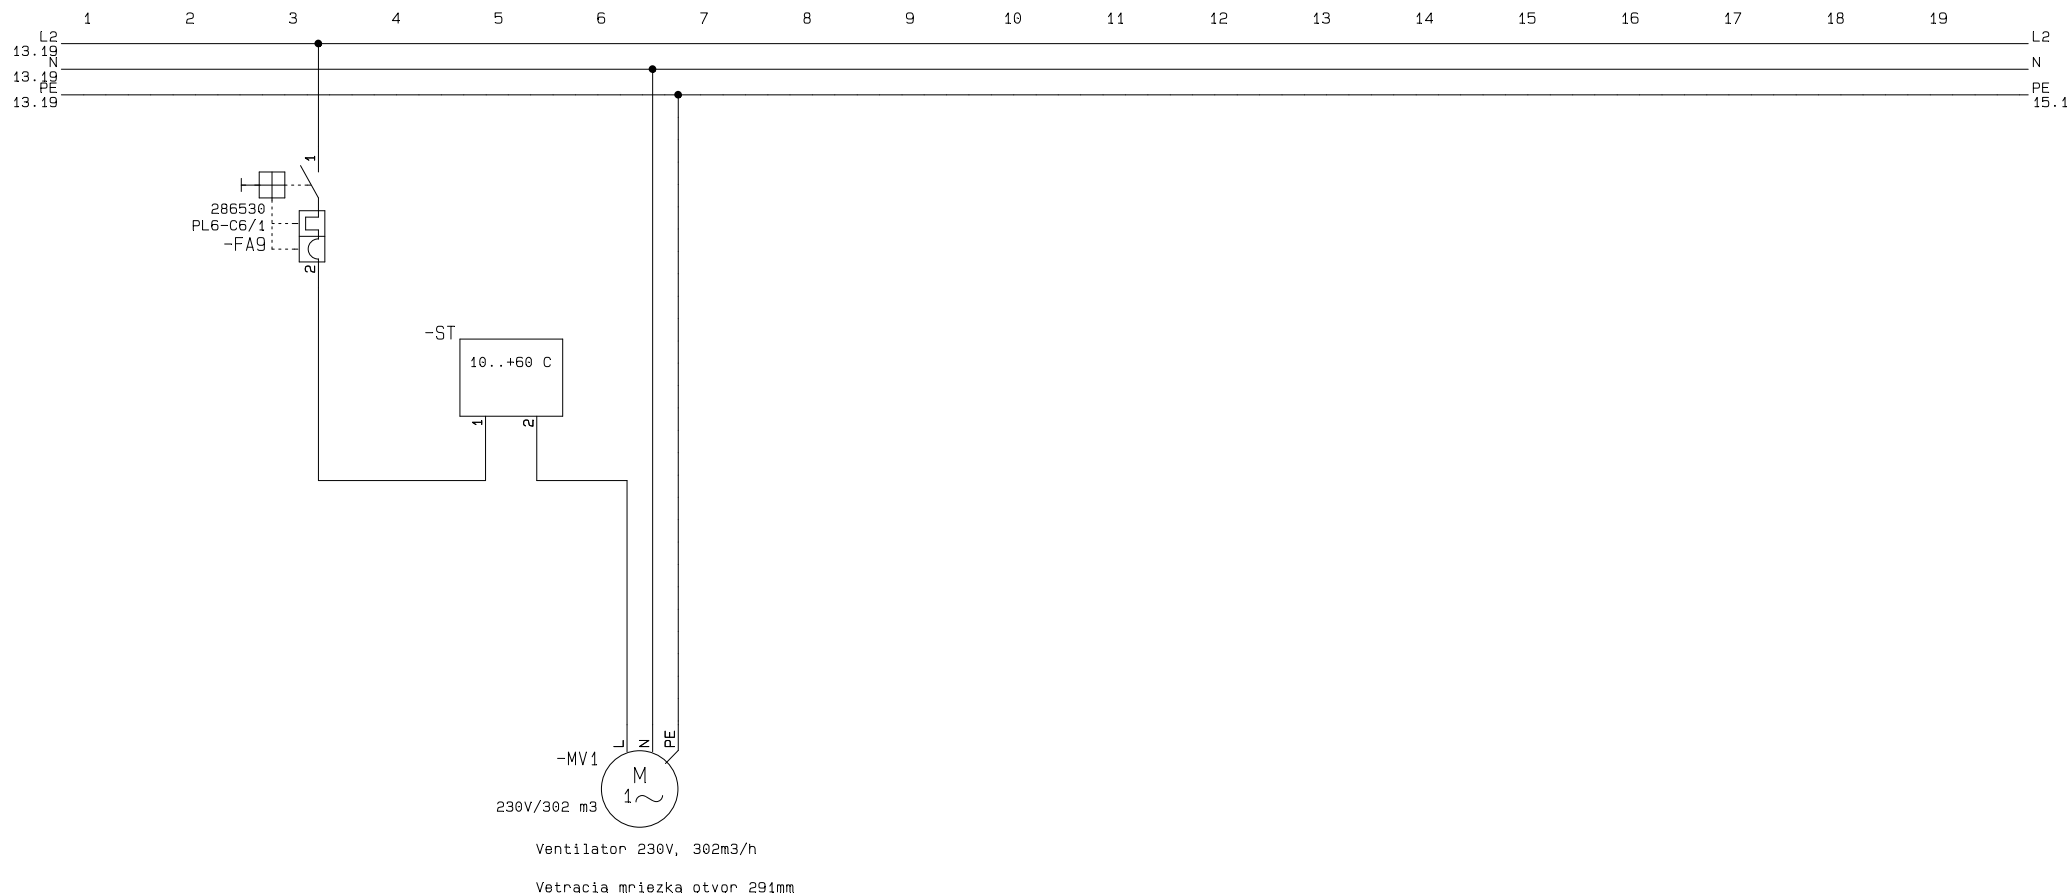

RM

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
CHLADENIE RM

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk
Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Referencia: +RM

Vypracoval: Július Čermák

List 14 z 44

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Dátum: 08/2018

Zákazka: 1583-671 BP

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI


Mierka: 1:1

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


TEPLOTA STROJOVNĀ

TEPLOTA CHLÓROVNĀ

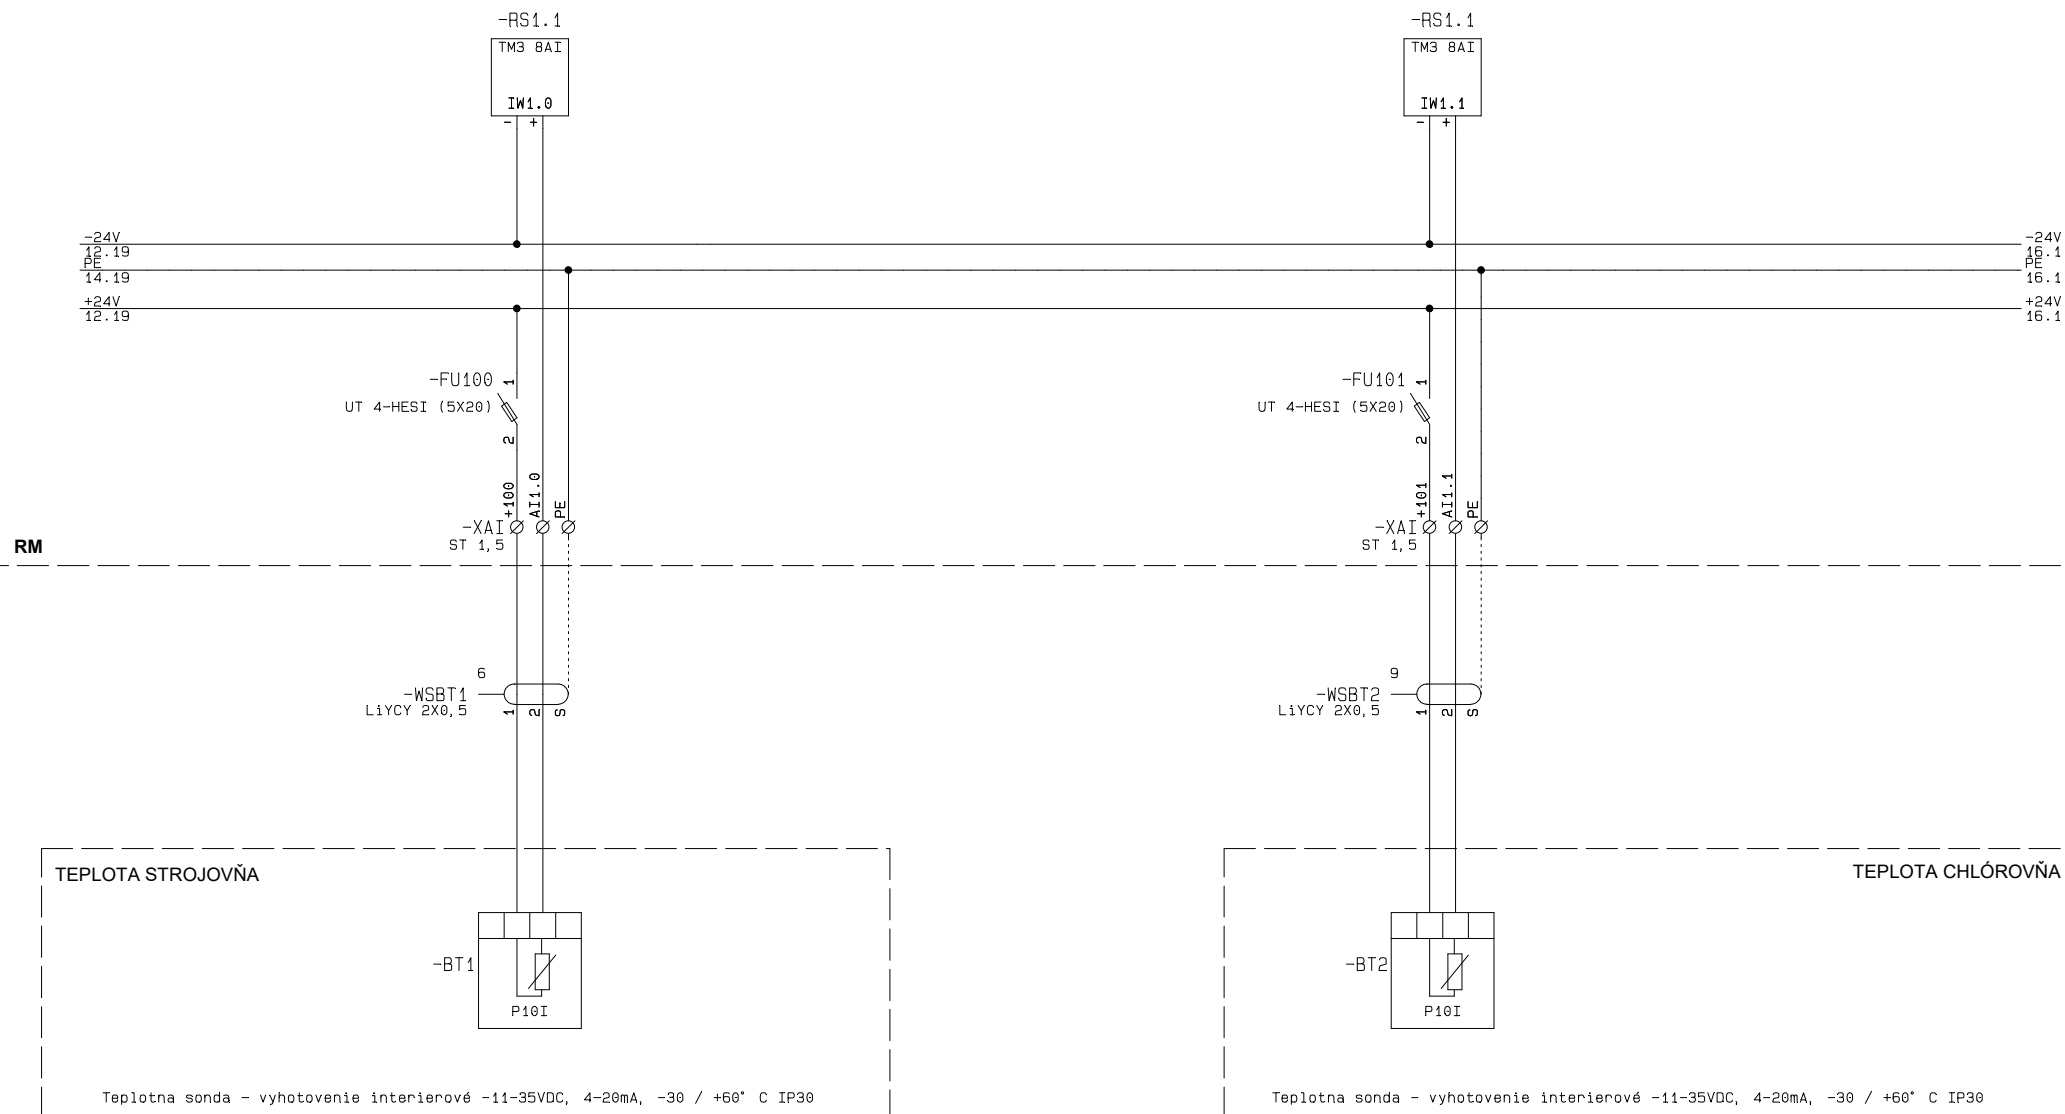

TLAK MAIN

TLAK SECONDARY

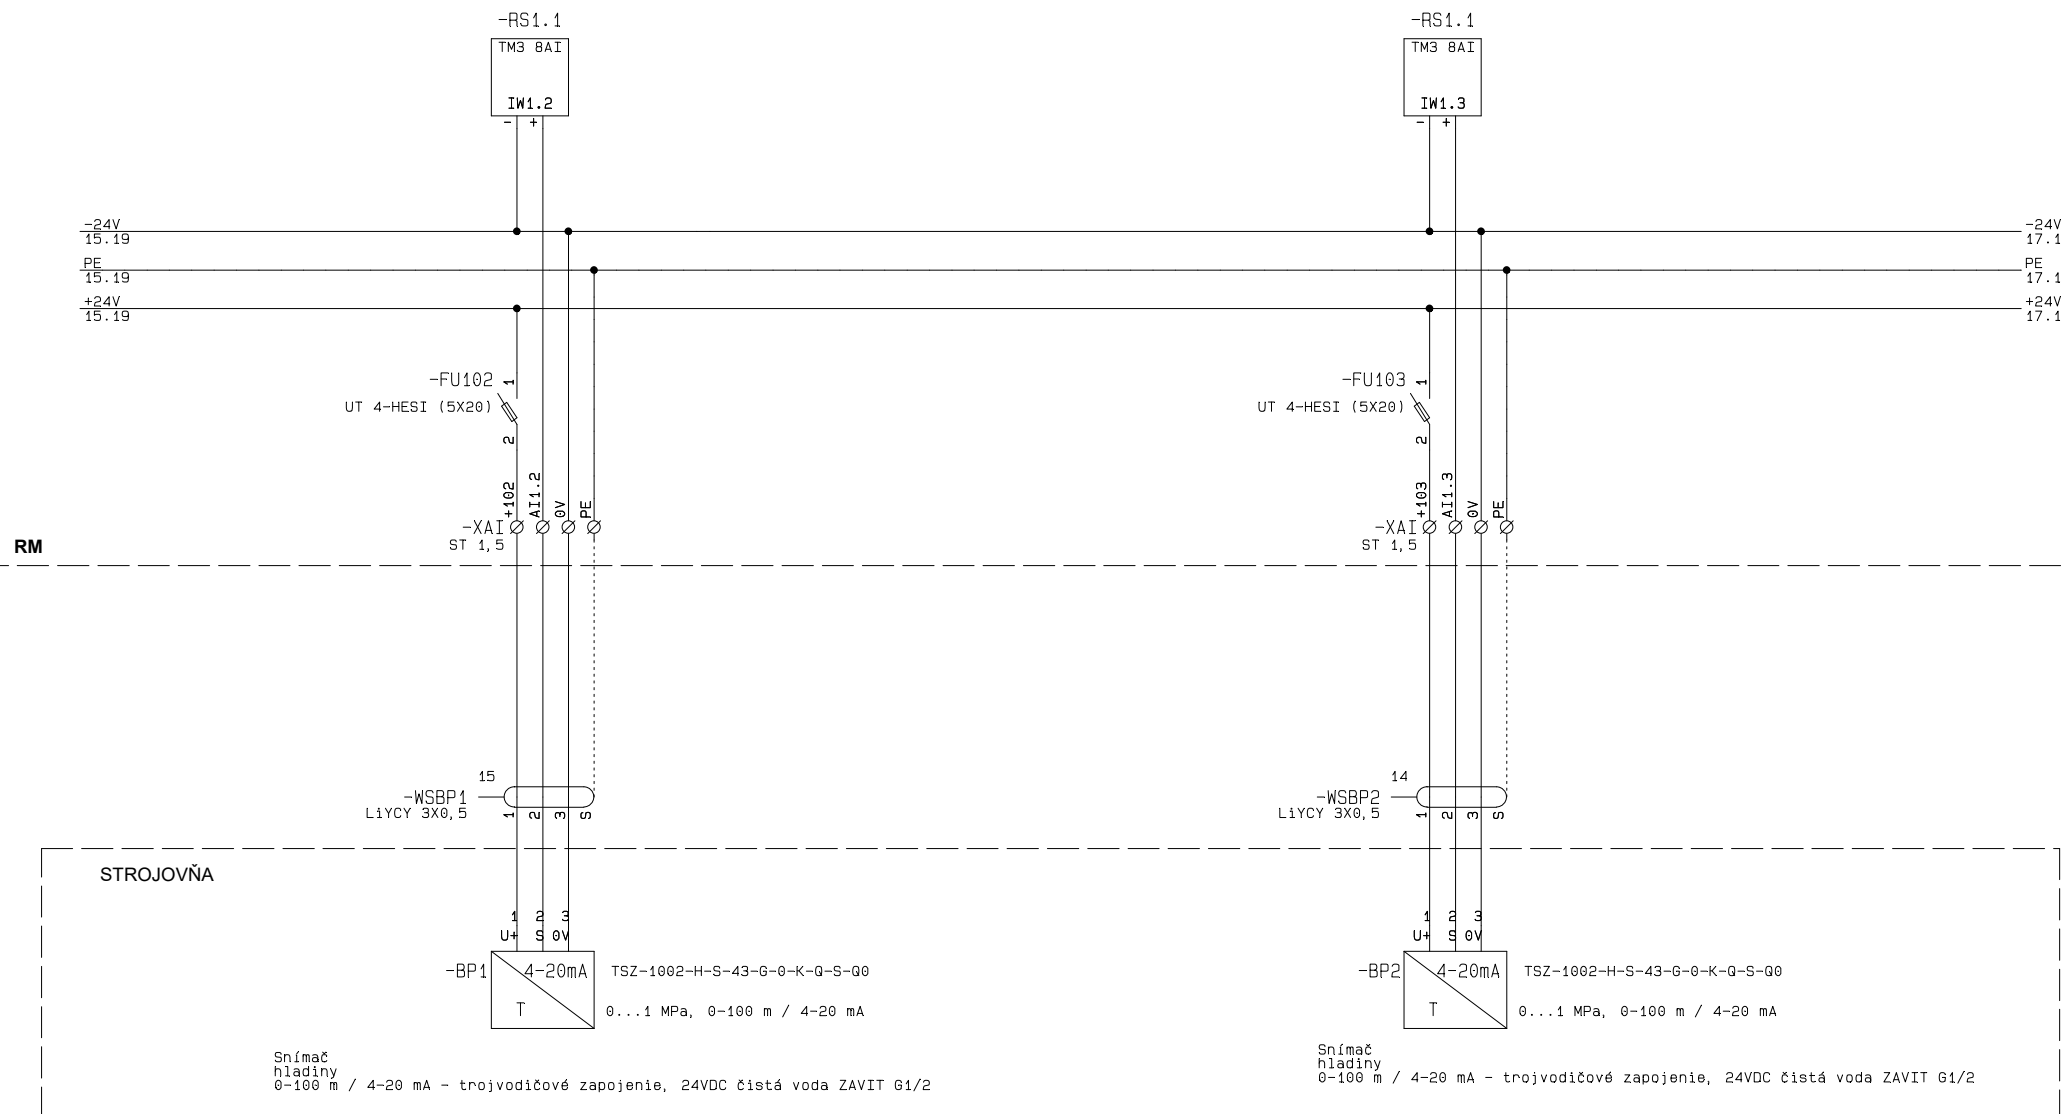

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
MERANIE TLAKU

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Referencia: +RM

Vypracoval: Július Čermák

List 16 z 44

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Schválil: Lubomír Krajčirovič


Dátum: 08/2018

Zákazka: 1583-671 BP

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

Mierka: 1:1

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

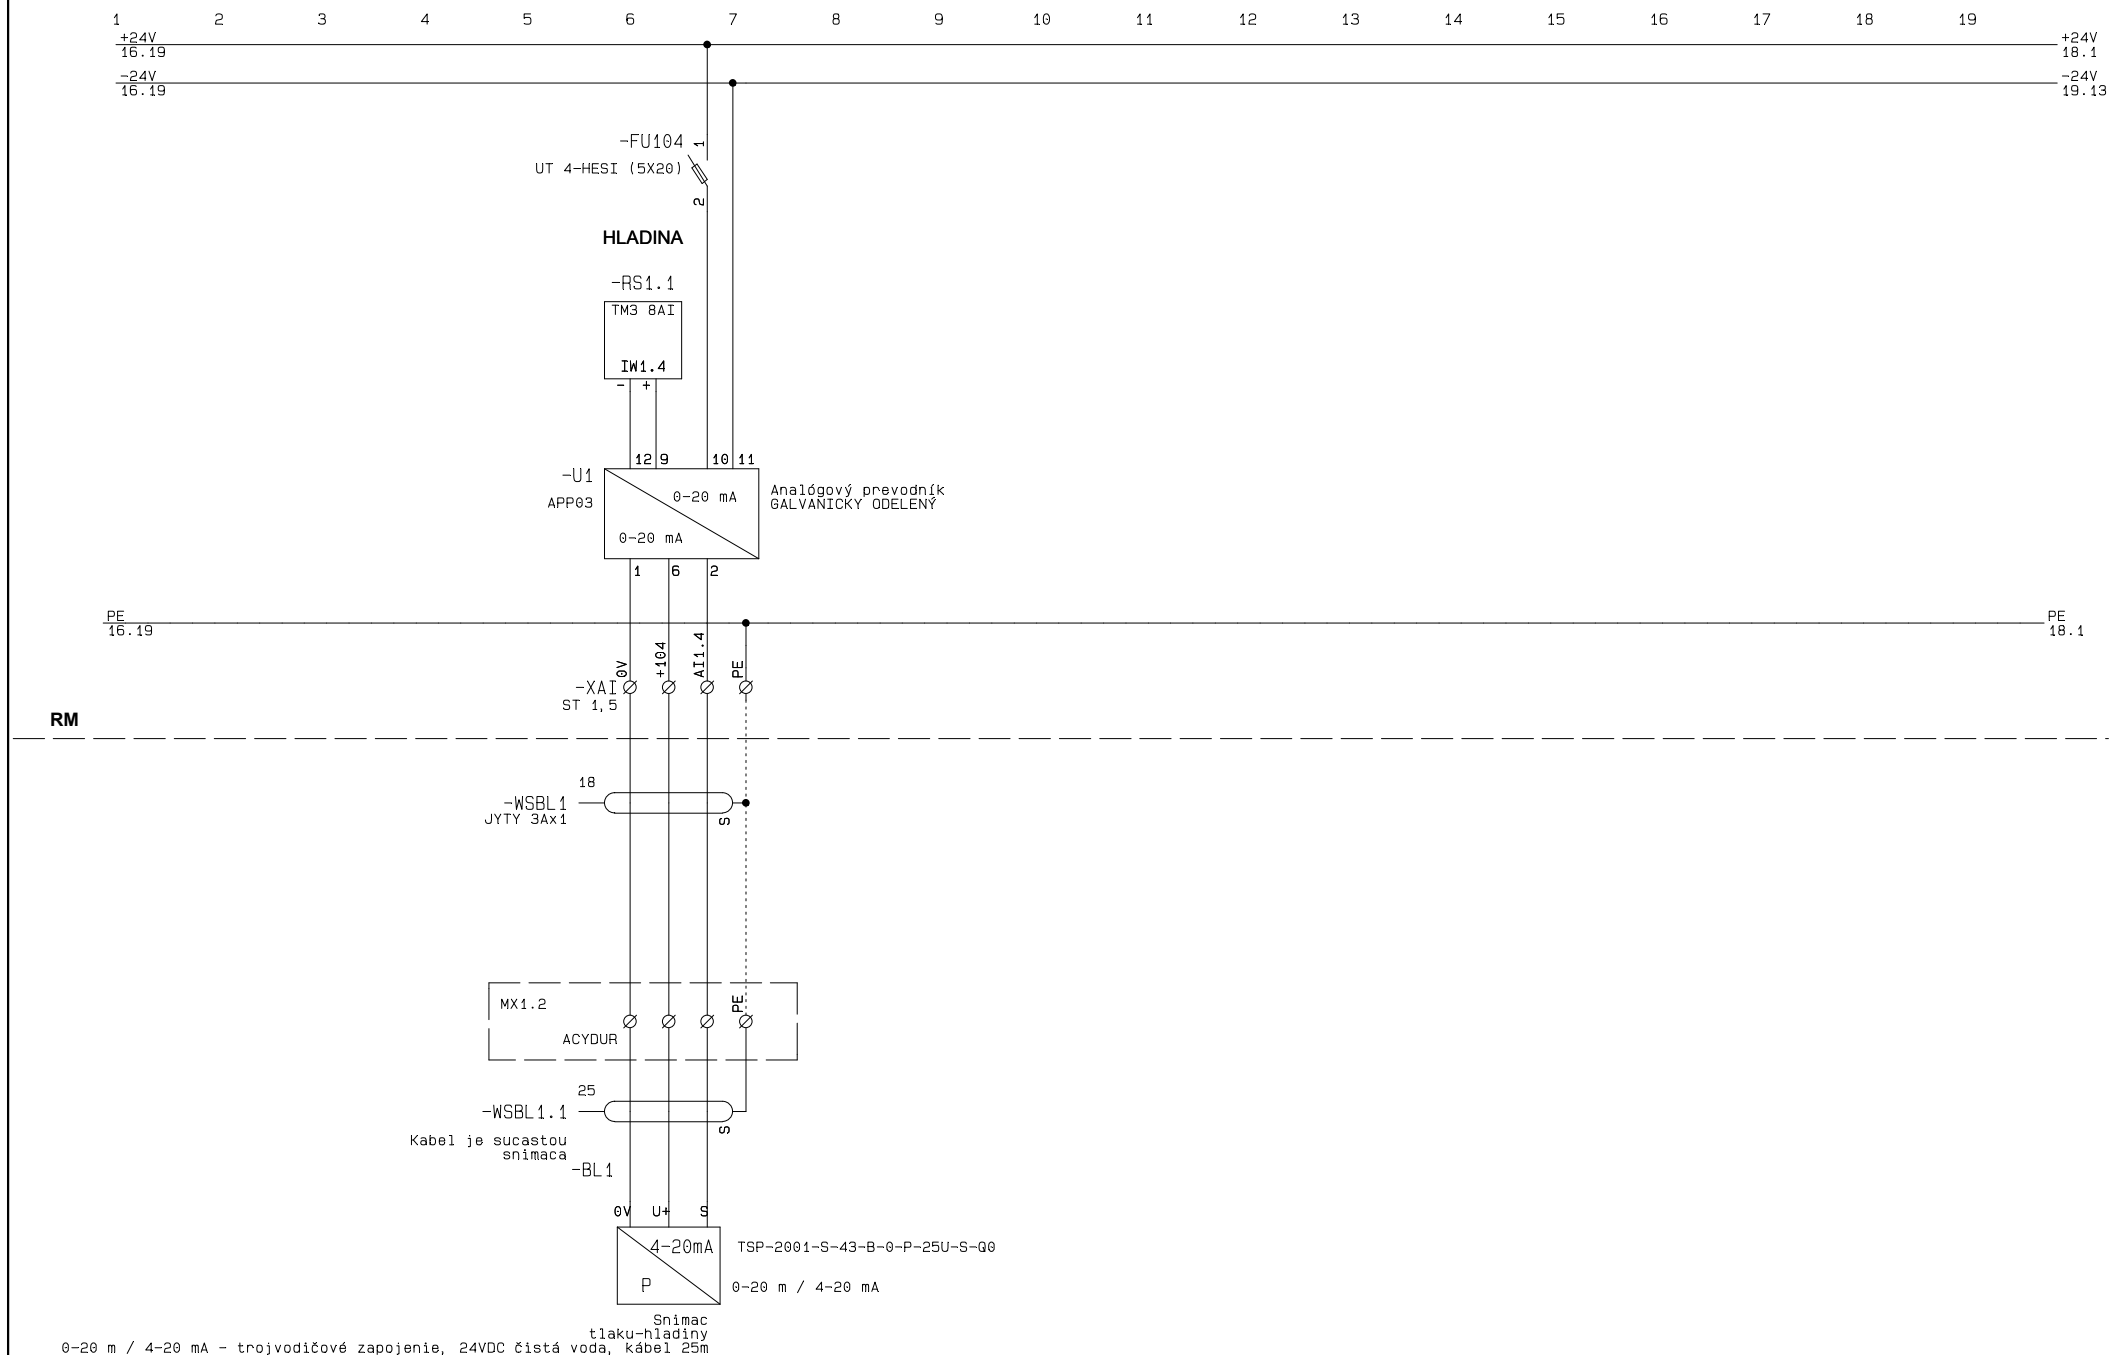

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
MERANIE HLADINY V STUDNI

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk
Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Referencia: +RM

Vypracoval: Július Čermák

List 17 z 44

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Schválil: Lubomír Krajčirovič


Dátum: 08/2018

Zákazka: 1583-671 BP


Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI


Mierka: 1:1

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

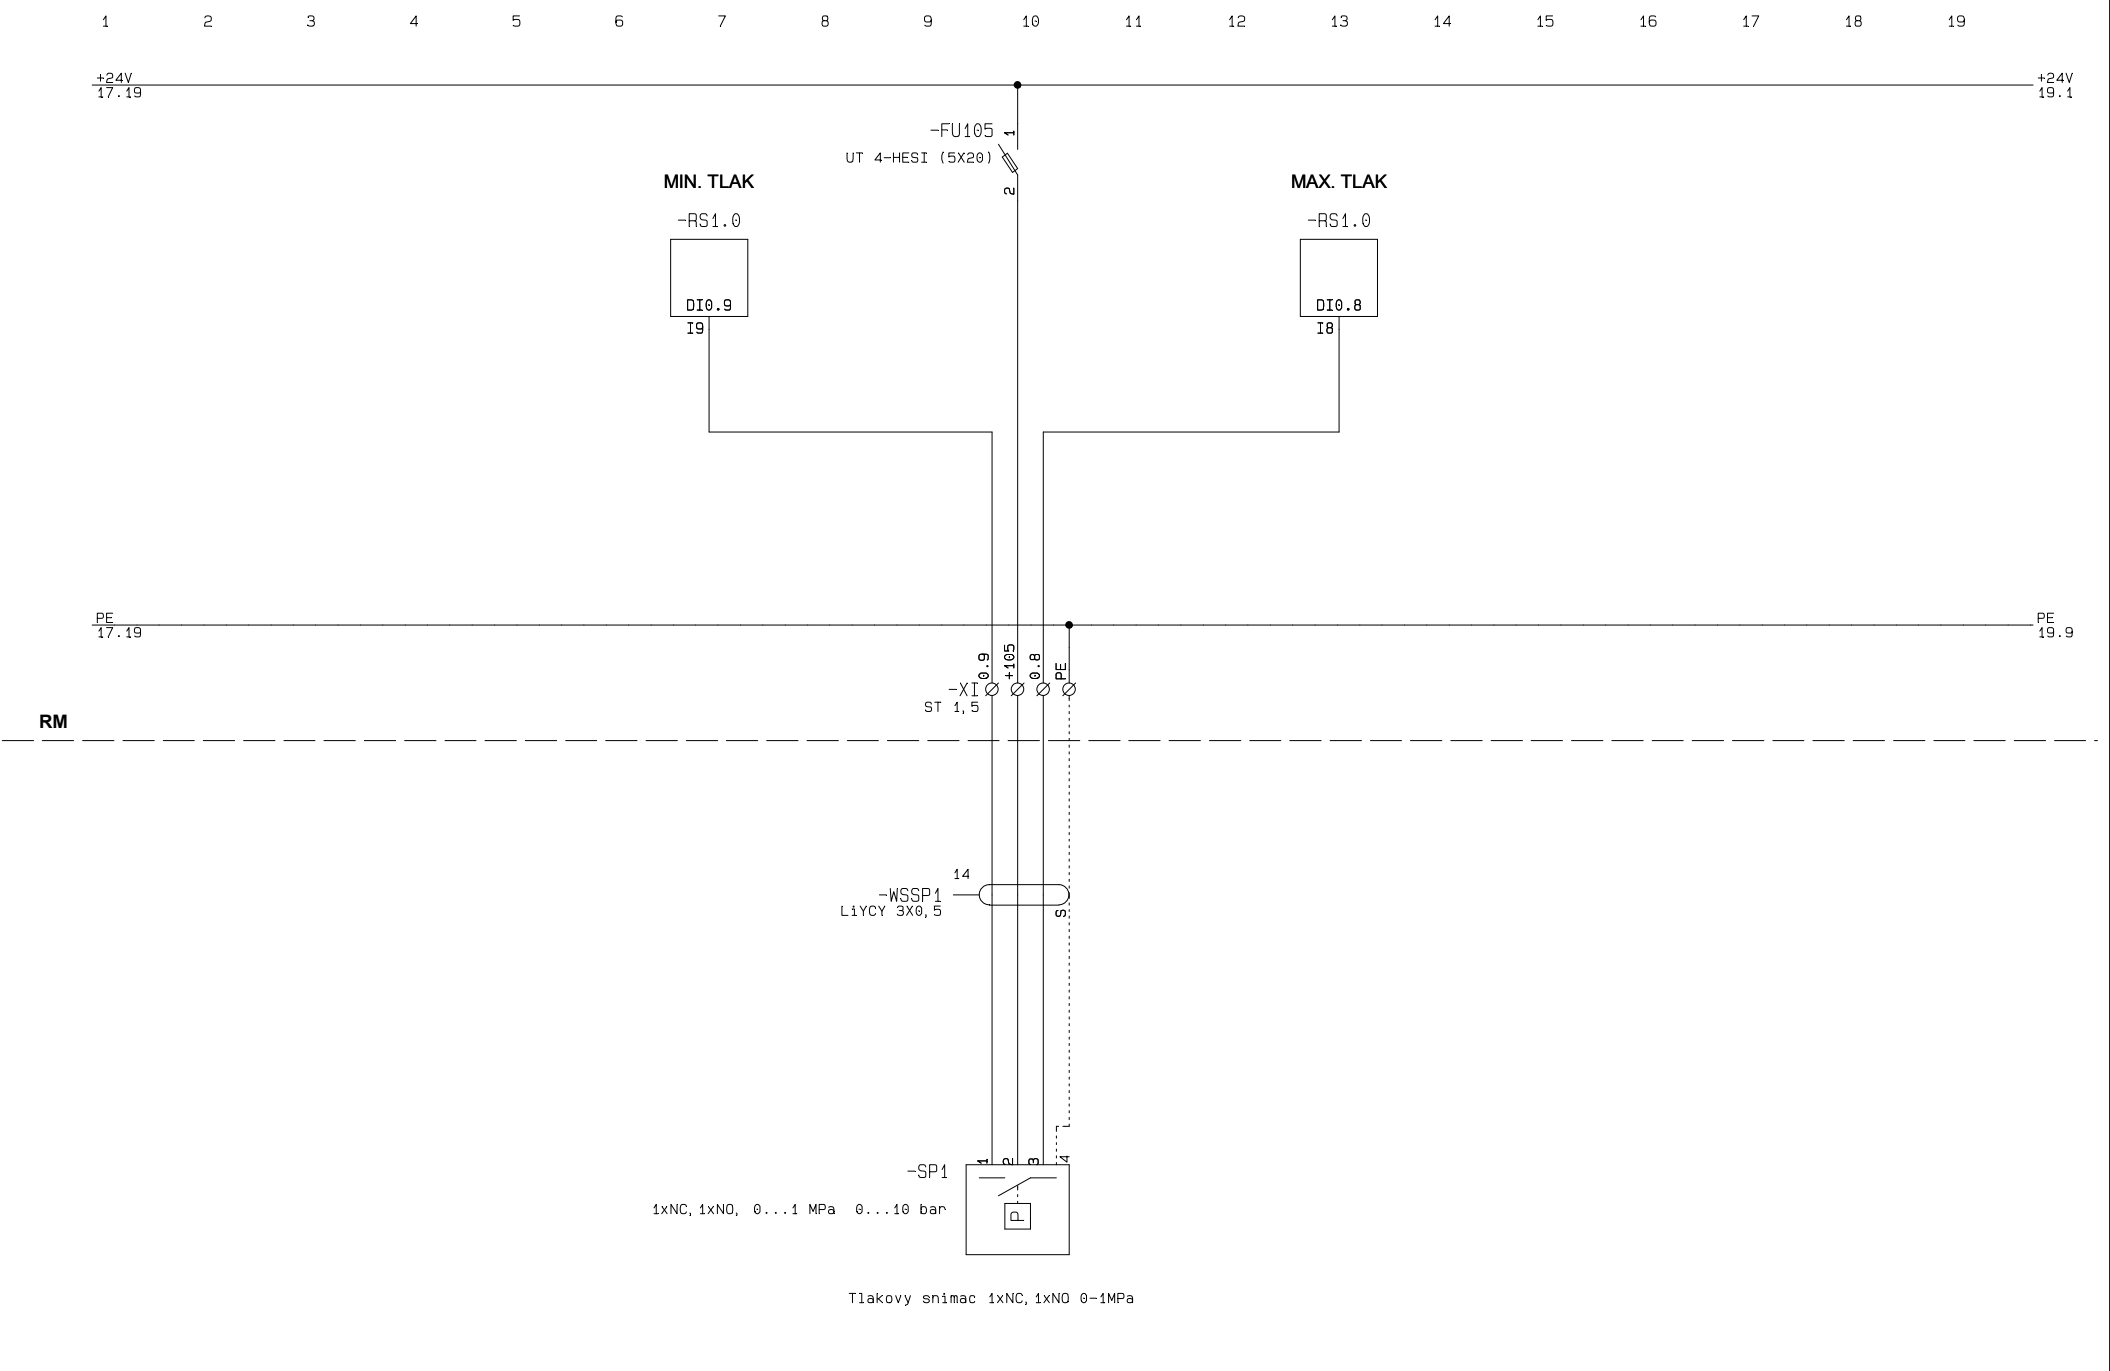

Projekt: KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1 Meno Výkresu: MERANIE VÝTLAKU	FeSys s.r.o. www.fesys.sk Kostolná pri Dunaji 33 Kostolná pri Dunaji 90301		Zmena: DSP	Referencia: +RM	Vypracoval: Július Čermák	List 18 z 44
			Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR	Schválil: Lubomír Krajčirovič		Dátum: 08/2018
			Zákazka: 1583-671 BP	Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI		Mierka: 1:1
			Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\			

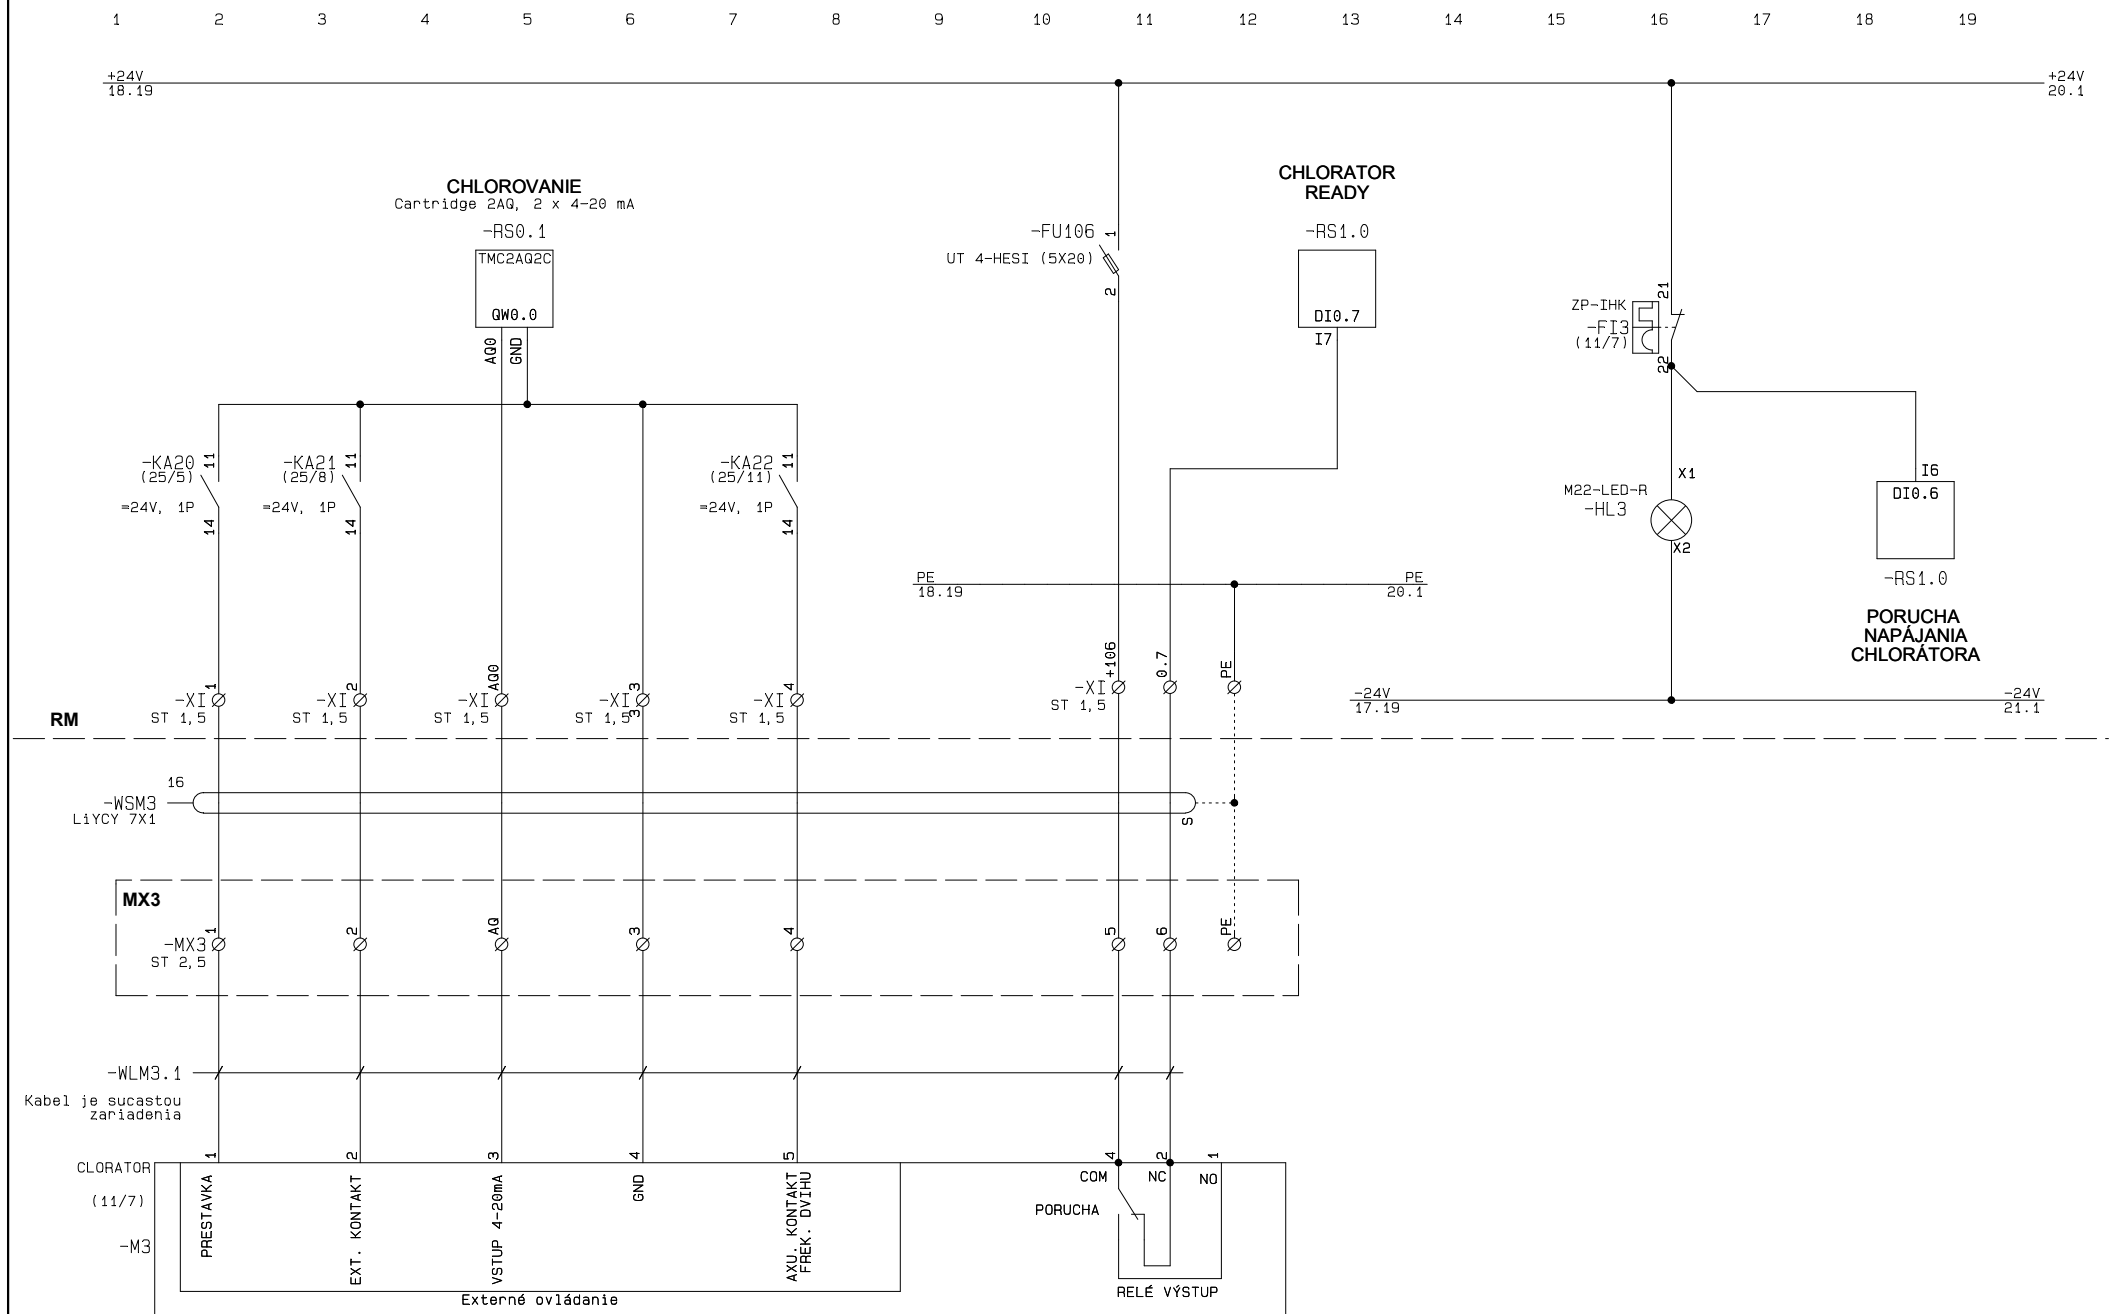

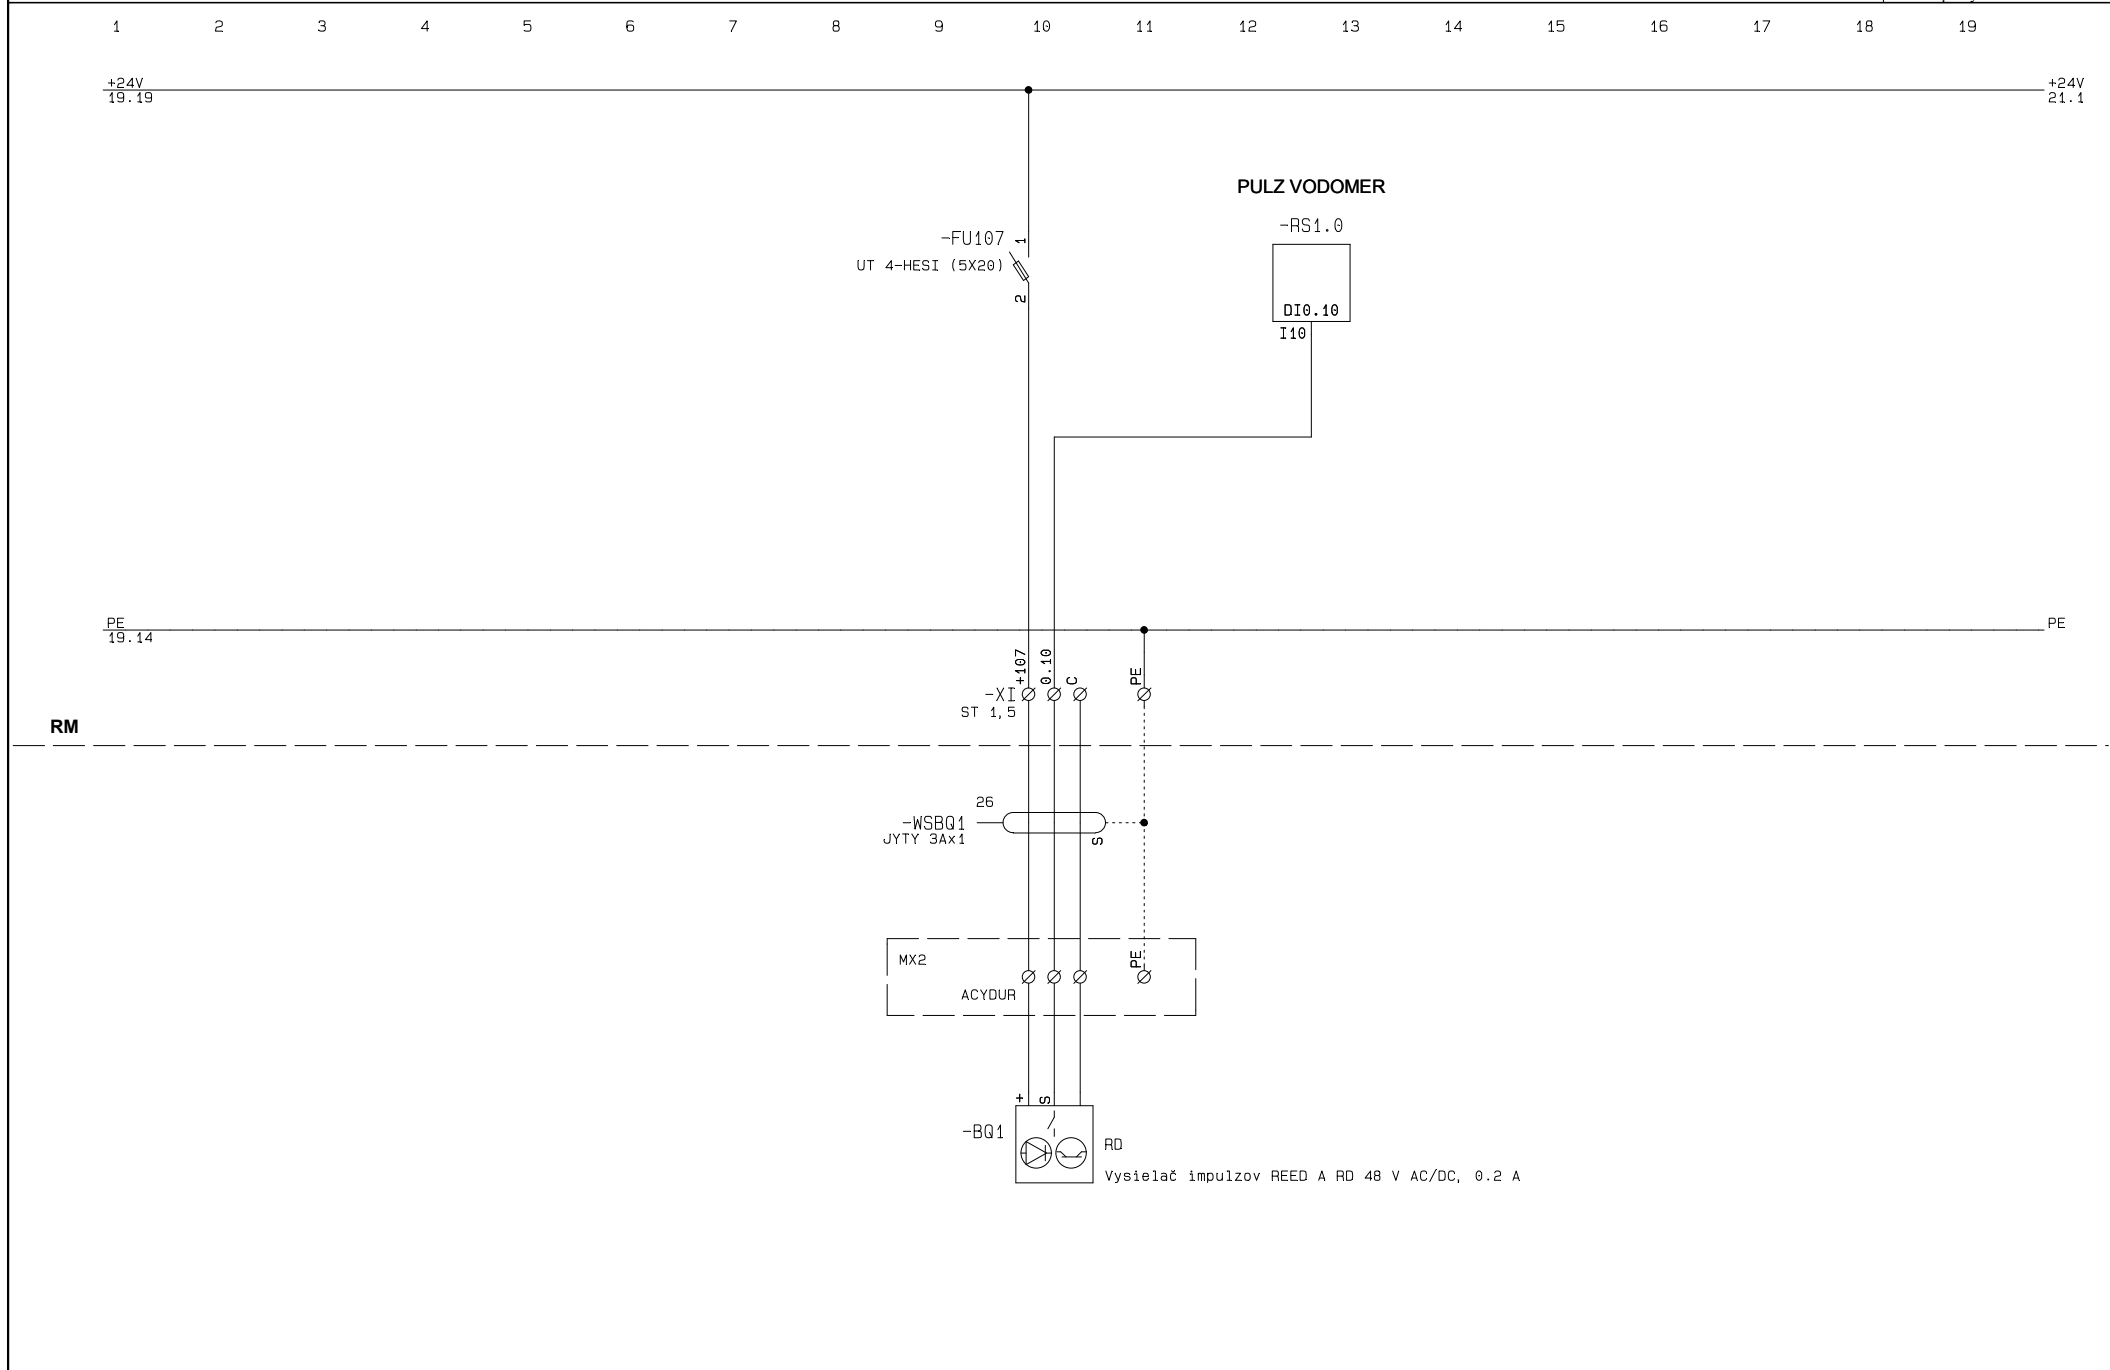

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SIGNALI OPTO

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk
Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Referencia: +RM

Vypracoval: Július Čermák

List 20 z 44

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Schválil: Lubomír Krajčirovič


Dátum: 08/2018

Zákazka: 1583-671 BP

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

Mierka: 1:1

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

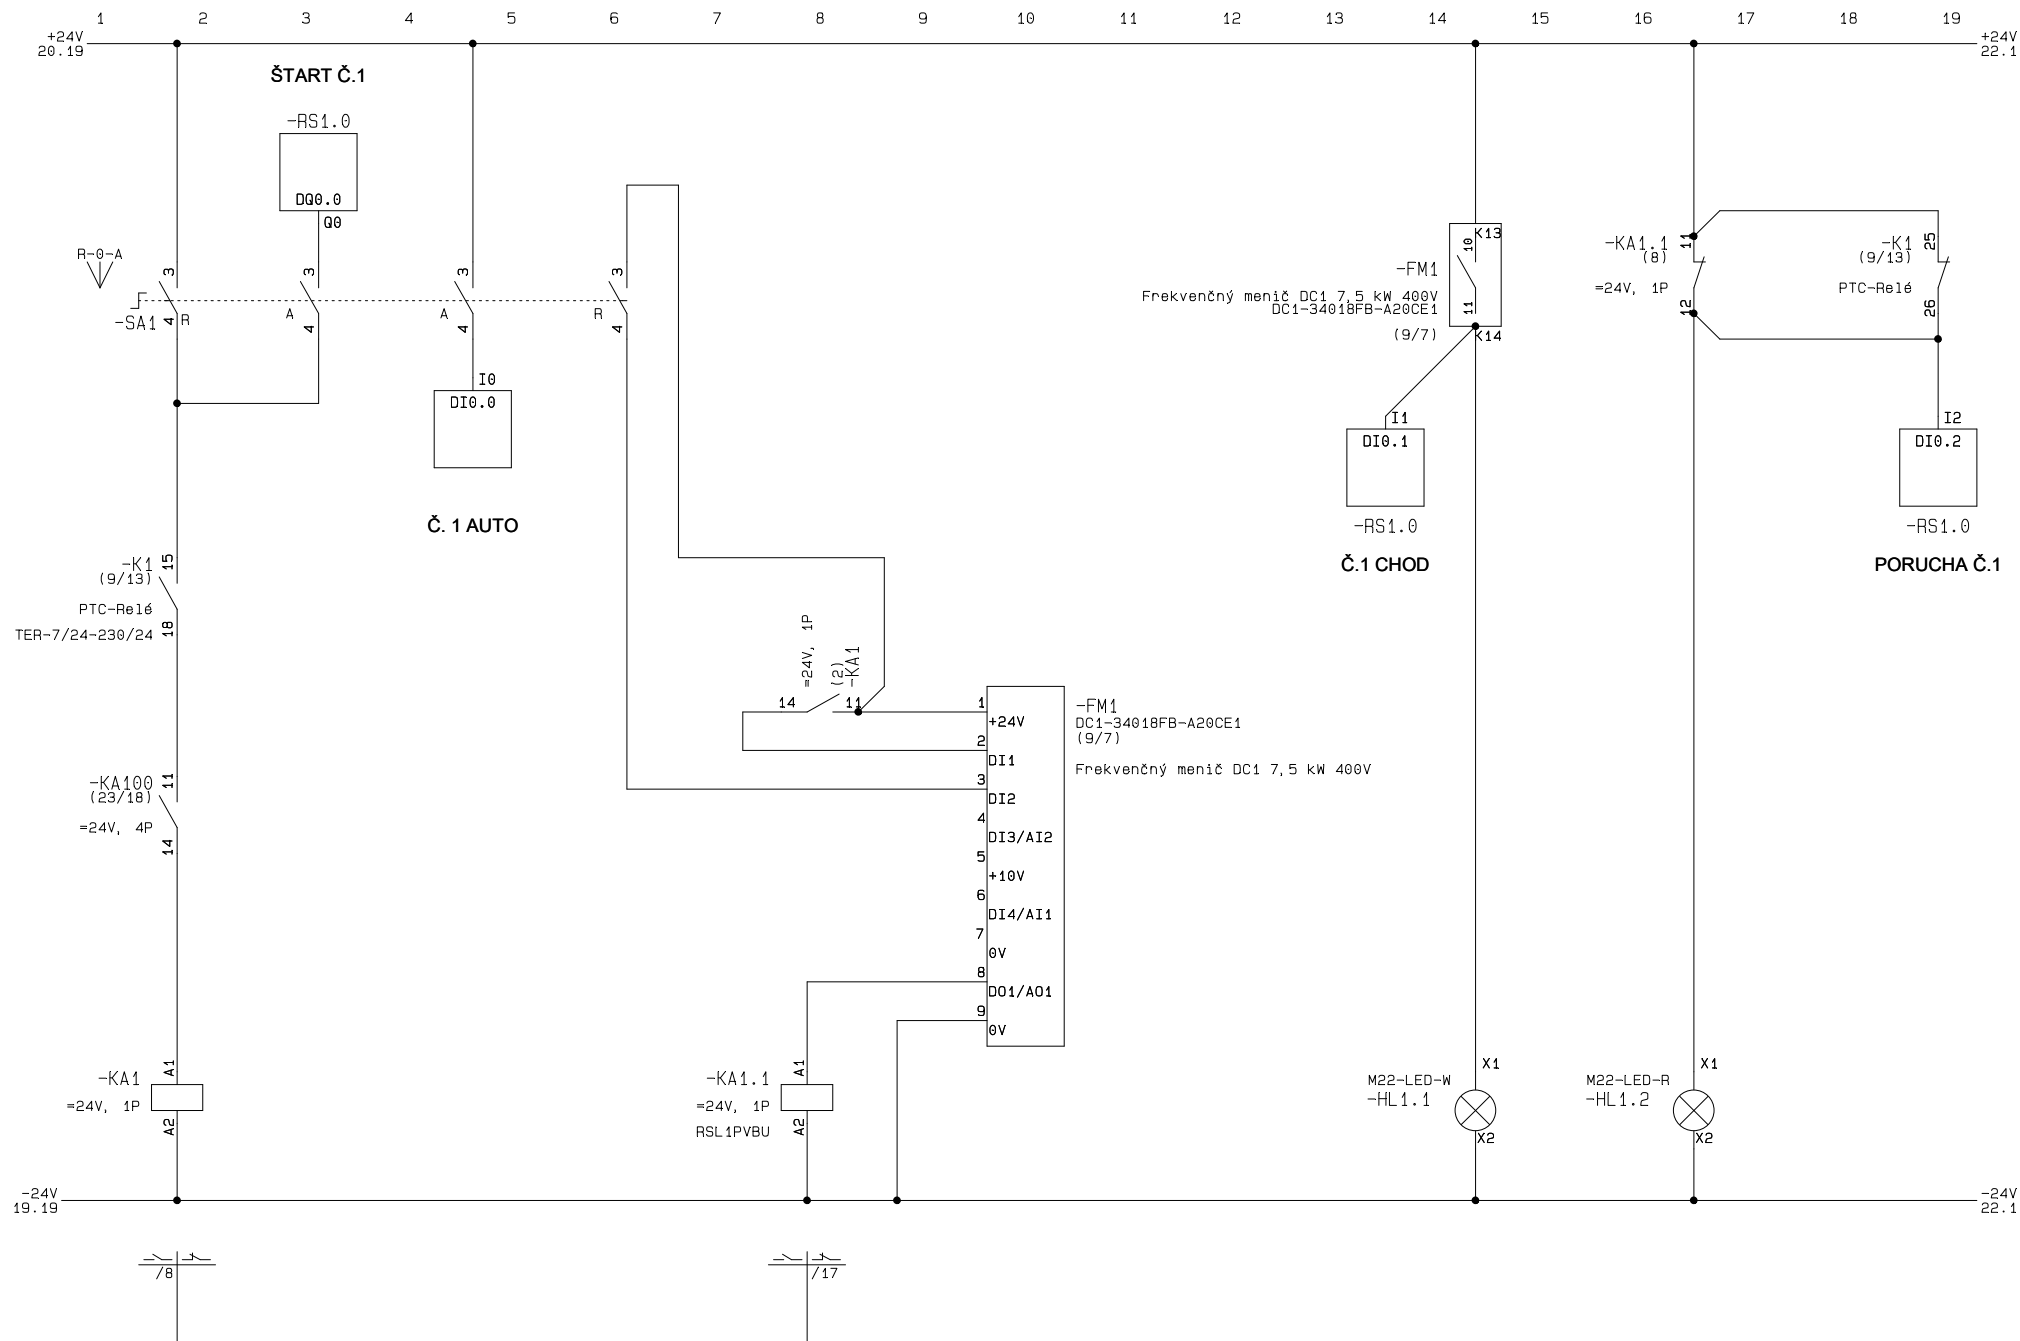

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
OVLADANIE Č. 1

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Referencia: +RM

Vypracoval: Július Čermák

List 21 z 44

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Schválil: Lubomír Krajčirovič


Dátum: 08/2018

Zákazka: 1583-671 BP

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

Mierka: 1:1

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

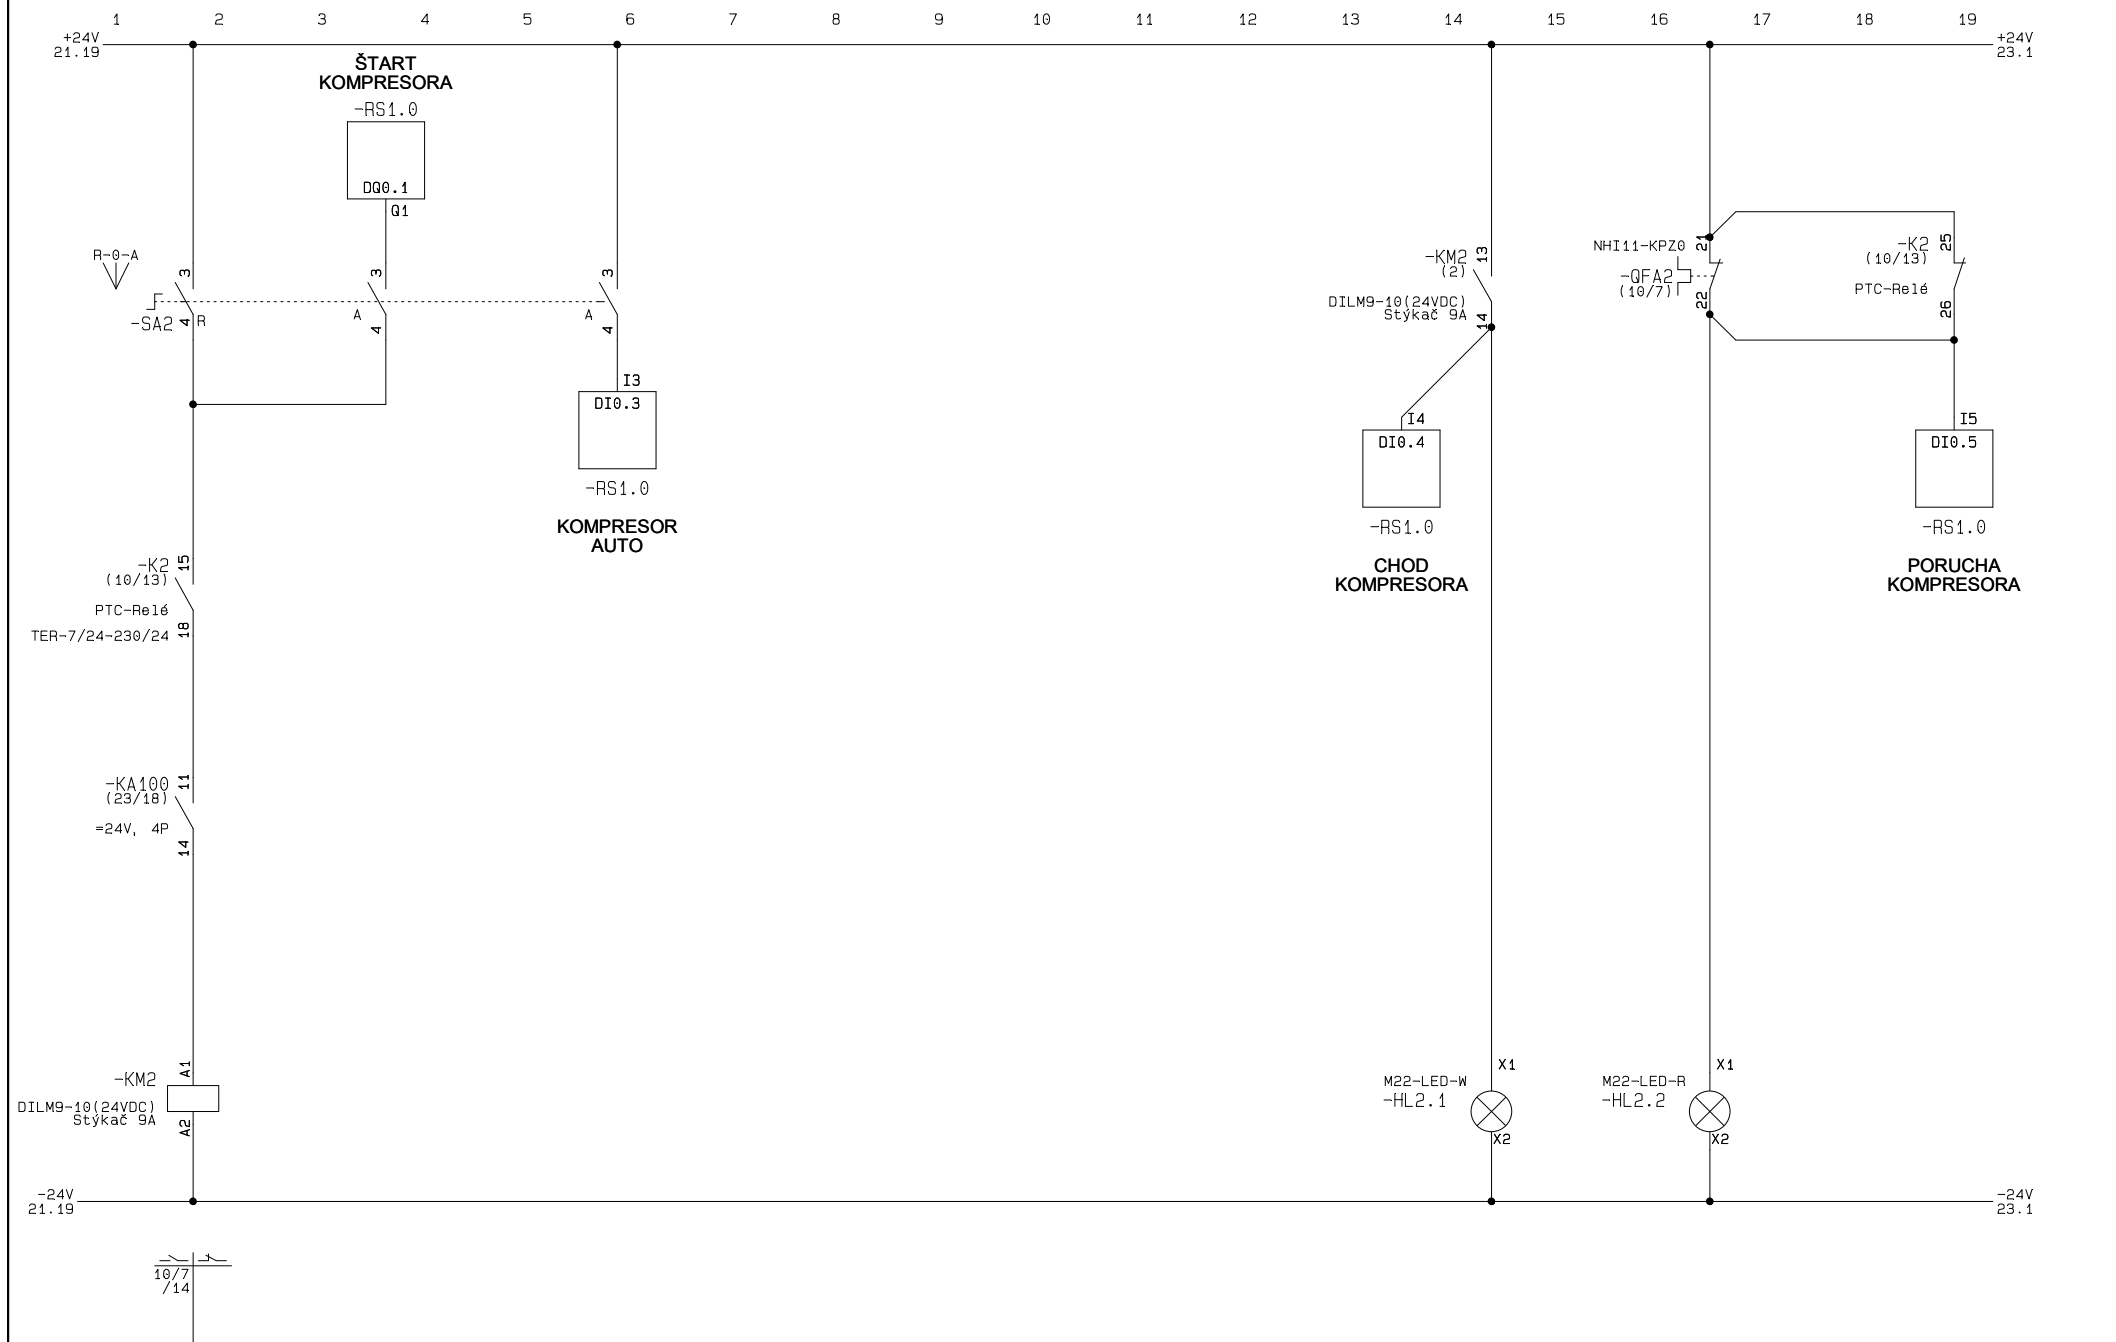

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
OVLÁDANIE KOMPRESORA

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Referencia: +RM

Vypracoval: Július Čermák

List 22 z 44

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Schválil: Lubomír Krajčirovič


Dátum: 08/2018

Zákazka: 1583-671 BP

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

Mierka: 1:1

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

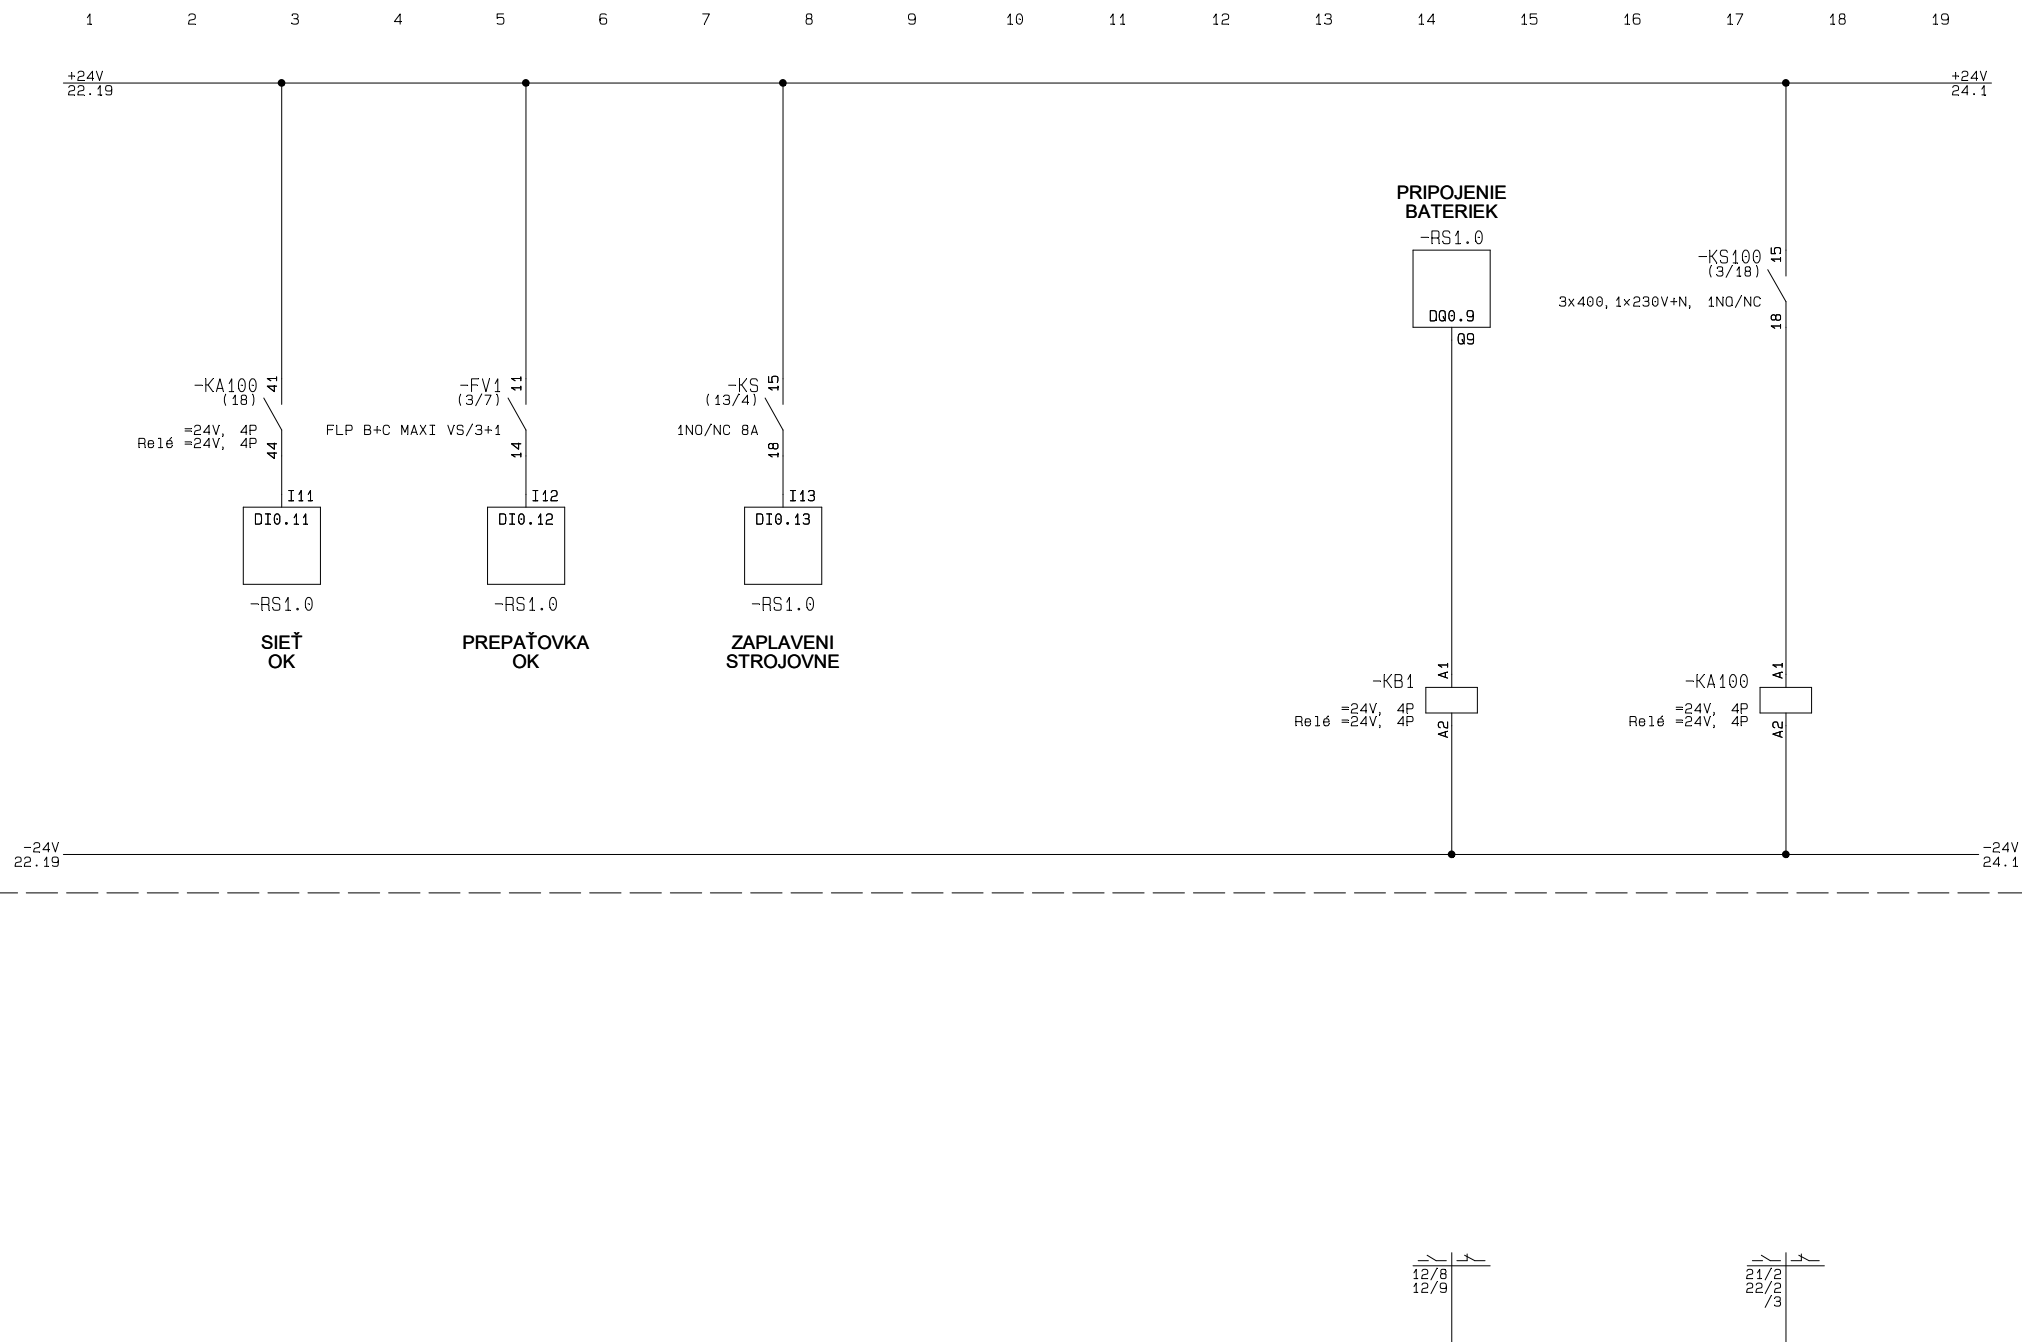

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
OVLADANIE VZ

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk
Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Referencia: +RM

Vypracoval: Július Čermák

List 23 z 44

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Dátum: 08/2018

Zákazka: 1583-671 BP

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

Mierka: 1:1

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

+24V
23.19 +24V
25.1CHOD
VENTILATOR
CHLOROVŇA

-RS1.0

DQ0.2

Q2

CHOD
VENTILATOR
STROJOVNÁ

-RS1.0

DQ0.3

Q3

CHOD
OHREV
CHLOROVŇA

-RS1.0

DQ0.4

Q4

CHOD
OHREV
STROJOVNÁ

-RS1.0

DQ0.5

Q5

-KM4

DILM12-10(24VDC)
Stýkač 12AA1
A2

-KM5

DILM12-10(24VDC)
Stýkač 12AA1
A2

-KM6

DILM12-10(24VDC)
Stýkač 12AA1
A2

-KM7

DILM12-10(24VDC)
Stýkač 12AA1
A2-24V
23.19-24V
25.1

6/5

6/14

7/5

7/14

Projekt:

KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:

OVLADANIE VZ**FeSys s.r.o.**

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301

Zmena: DSP

Referencia: +RM

Vypracoval: Július Čermák

List 24 z 44

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Dátum: 08/2018

Zákazka: 1583-671 BP

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

Mierka: 1:1

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

+24V 24.19 +24V

CHLORÁTOR PRESTAVKA

-RS1.0



Q6

-KA20
=24V, 1P



CHLORÁTOR EXT.

-RS1.0



Q7

-KA21
=24V, 1P



CHLORÁTOR AUX.

-RS1.0



Q8

-KA22
=24V, 1P



-24V 24.19 -24V

19/2

19/3

19/8

Projekt:

KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:

OVLÁDANIE CHLORÁTOR
FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

 Kostolná pri Dunaji 33
 Kostolná pri Dunaji 90301


Zmena: DSP

Referencia: +RM

Vypracoval: Július Čermák

List 25 z 44

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Schválil: Lubomír Krajčirovič


Dátum: 08/2018

Zákazka: 1583-671 BP

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

Mierka: 1:1

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

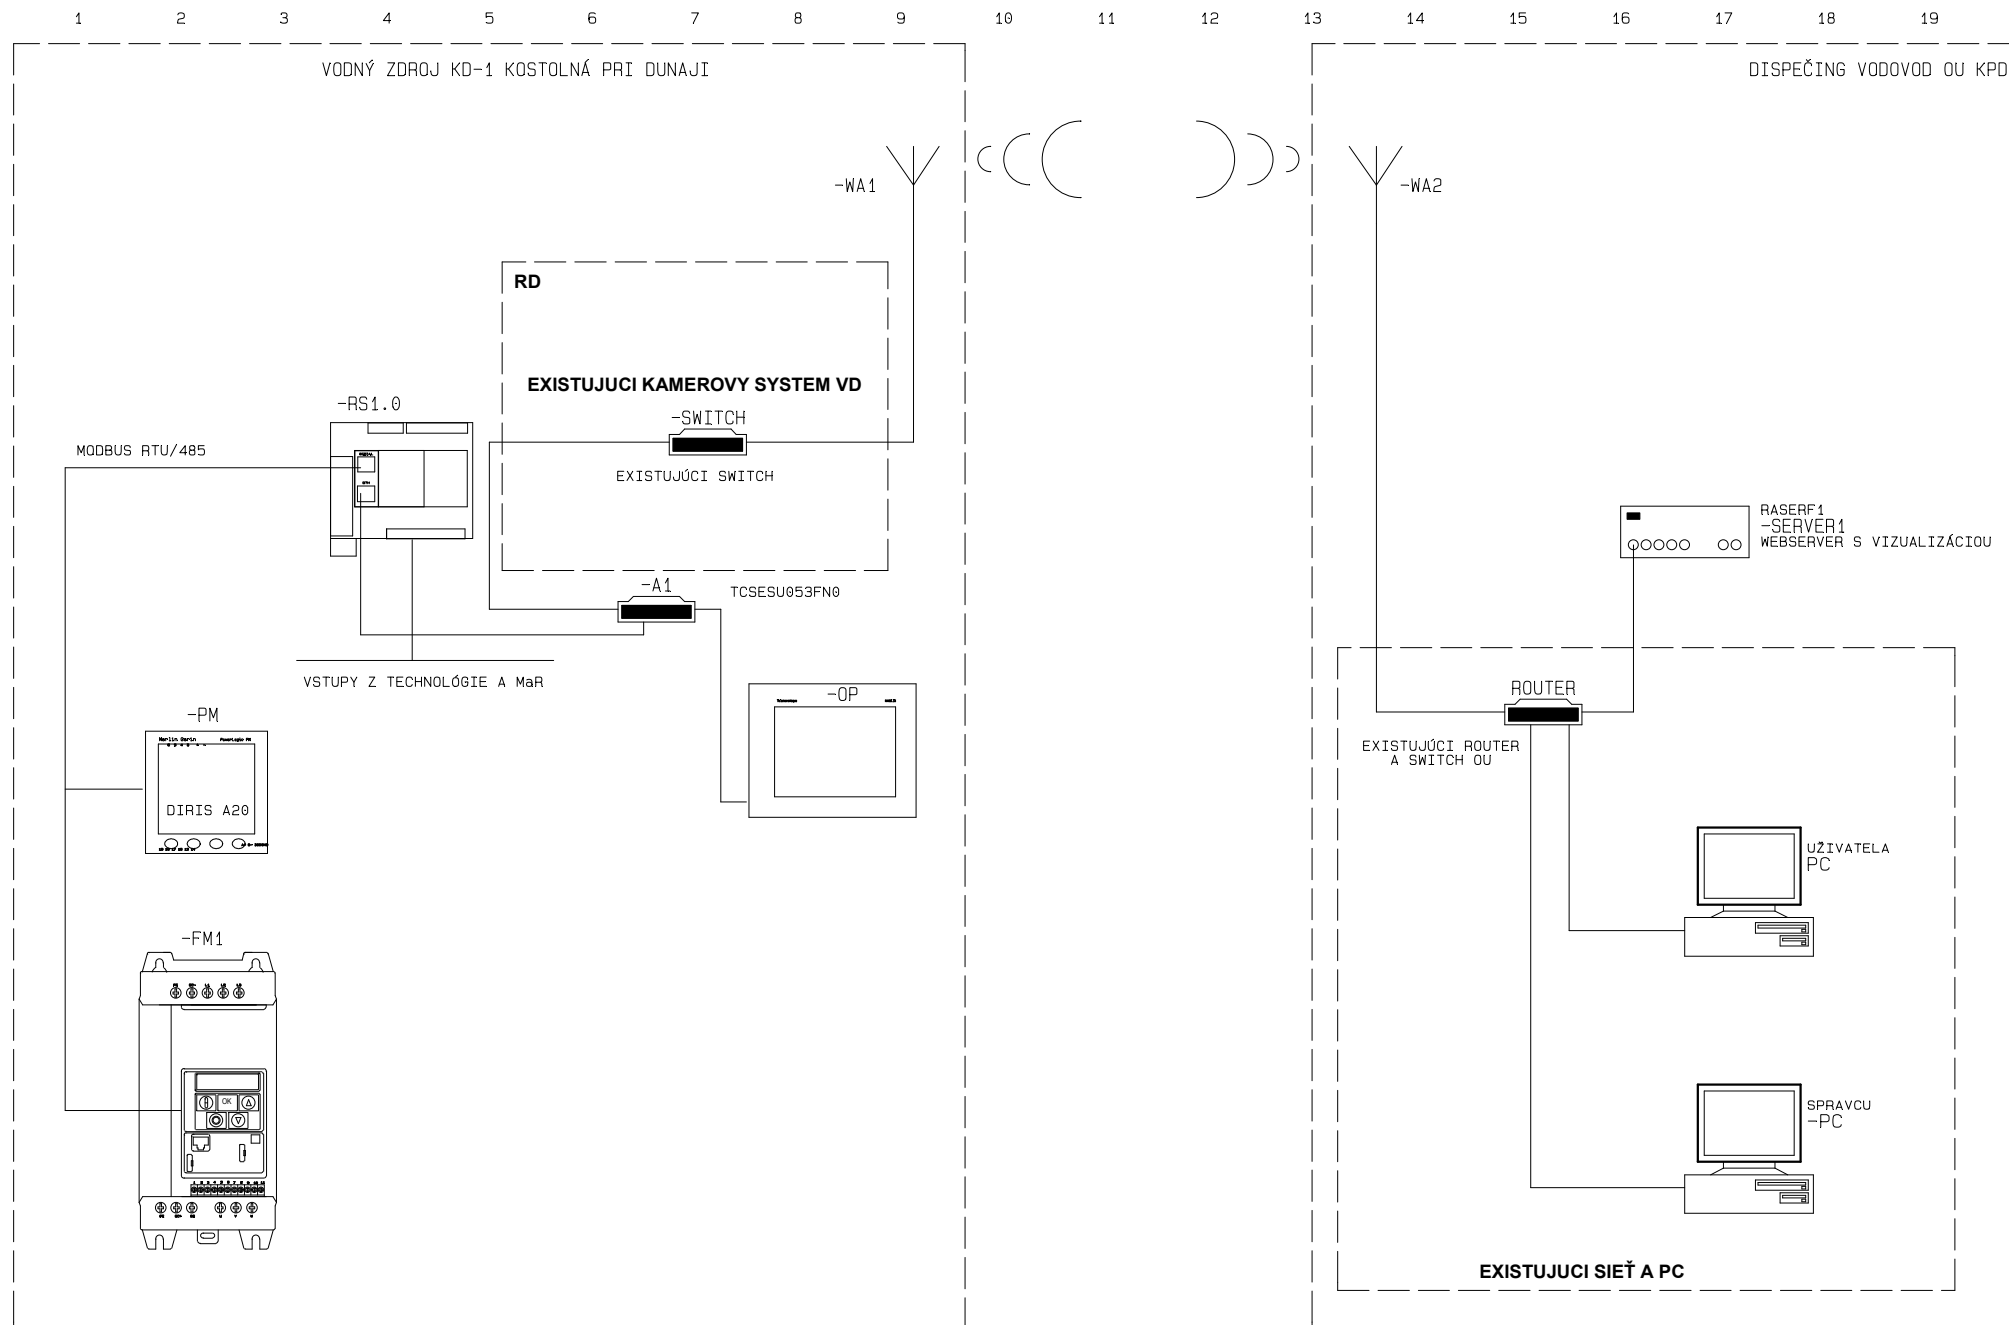

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
TOPOLOGIA PRENOSOV

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia: +RM

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI


List 26 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- RM

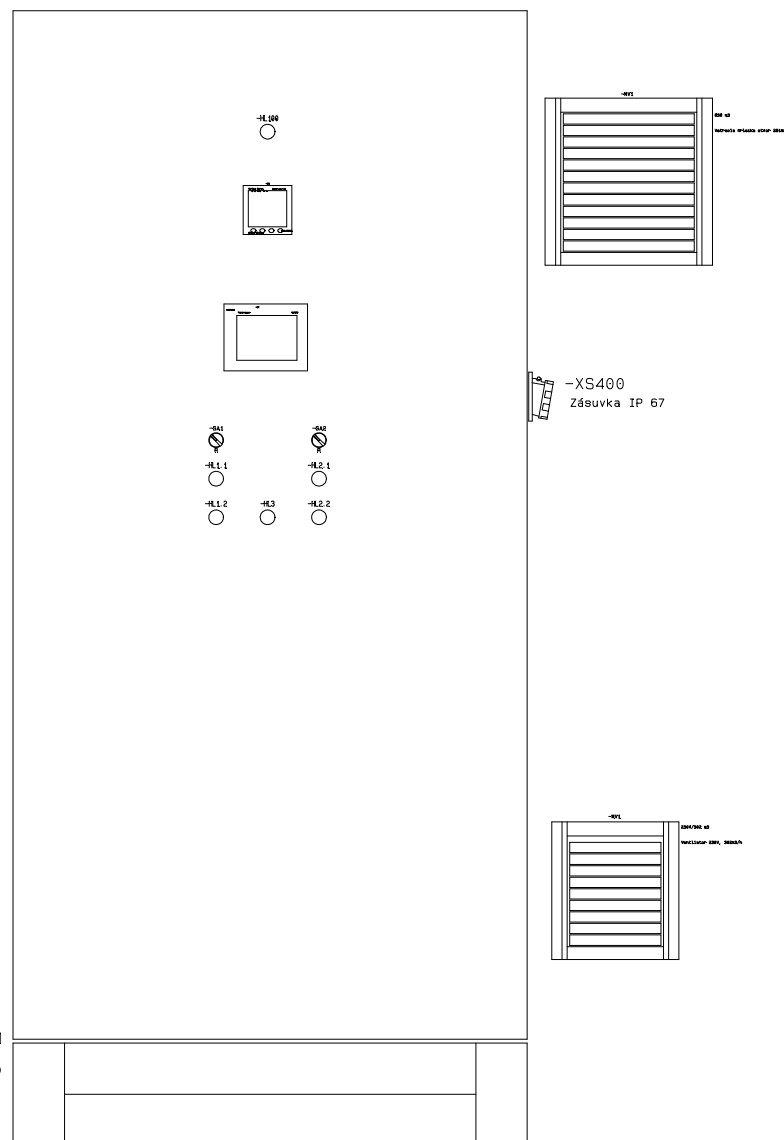

- RM

SOKEĽ ČELO 1000x200

ZOZNAM MATERIALU

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-A1	1	SCHNEIDER	TCSESU053FN0	Ethernet switch, 24VDC, 5POROV, 10/100 Mb, 0° to +60° C, IP 30	12/12
-BAT1	1	TSS Group, a. s.	TP 12-7	baterka 12vdc 7AH	12/8
-BAT2	1	TSS Group, a. s.	TP 12-7	baterka 12vdc 7AH	12/9
-BL1	1	MERET	TSP-2001-S-43-B-0-P-25U-S-Q0	Snimac tlaku-hladiny 0-20 m / 4-20 mA - trojvodičové zapojenie, 24VDC čistá voda, kábel 25m	17/7
-BP1	1	MERET	TSZ-1002-H-S-43-G-0-K-Q-S-Q0	Snímač hladiny 0-100 m / 4-20 mA - trojvodičové zapojenie, 24VDC čistá voda ZAVIT G1/2	16/6
-BP2	1	MERET	TSZ-1002-H-S-43-G-0-K-Q-S-Q0	Snímač hladiny 0-100 m / 4-20 mA - trojvodičové zapojenie, 24VDC čistá voda ZAVIT G1/2	16/14
-BQ1	1	SENSUS	RD	Vysielač impulzov REED A RD 48 V AC/DC, 0.2 A	20/10
-BT1	1	MARET	P10I	Teplotna sonda - vyhotovenie interierové -11-35VDC, 4-20mA, -30 / +60° C IP30	15/5
-BT2	1	MARET	P10I	Teplotna sonda - vyhotovenie interierové -11-35VDC, 4-20mA, -30 / +60° C IP30	15/14
-FA1	1	EATON	286603	Istic PL6 25A, char. C, 3 pol.	9/7
-FA4	1	EATON	286528	IsticPL6 2A, char. C, 1 pol.	6/5
-FA5	1	EATON	286528	IsticPL6 2A, char. C, 1 pol.	6/14
-FA6	1	EATON	286521	IsticPL6 16A, char. B, 1 pol.	7/5
-FA7	1	EATON	286519	IsticPL6 10A, char. B, 1 pol.	7/14
-FA8	1	EATON	286530	IsticPL6 6A, char. C, 1 pol.	13/3
-FA9	1	EATON	286530	IsticPL6 6A, char. C, 1 pol.	14/3
-FA50	1	EATON	286521	IsticPL6 16A, char. B, 1 pol.	8/5
-FA400	1	EATON	286592	Istic PL6 32A, char. B, 3 pol.	5/2
-FAE1	1	EATON	286518	IsticPL6 6A, char. B, 1 pol.	5/9
-FAE2	1	EATON	286518	IsticPL6 6A, char. B, 1 pol.	5/13
-FAGU	1	EATON	286530	IsticPL6 6A, char. C, 1 pol.	12/3
-FAH	1	EATON	286593	Istic PL6 40A, char. B, 3 pol.	3/4
-FAXS1	1	EATON	286518	IsticPL6 6A, char. B, 1 pol.	5/6

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 28 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

Zoznam Materialu

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-FAXS2	1	EATON	286533	IsticPL6 16A, char. C, 1 pol.	5/18
-FI1	1	Eaton	286508	PR. CHRÁNIČ IID 40A, 30mA, 4P AC	5/6
-FI3	1	EATON	286052	Pomocný kontakt k ističu iC60, prudovenu chrániču IID	19/16
-FI3	1	EATON	286431	Kombinovaný prúdový chránič PFL6 1P+N B16, 30mA typAC	11/7
-FI400	1	Eaton	286508	PR. CHRÁNIČ IID 40A, 30mA, 4P AC	5/3
-FM1	1	EATON	185761	Frekvenčný menič DC1 7,5 kW 400V	9/7
-FU10	1	EATON	112223	Poist. odpojovač 3P 10,3x38	3/14
-FU24V	1	Phoenix Contact	3046032	Poistkový odpojovač max. 6,3 A F 35 - 5x20mm	12/3
-FU24V	1	Puschel	F 5A 5x20	Poistka trubičková F 5A 5x20, rychlá, Un=250V	12/4
-FU100	1	Phoenix Contact	3046032	Poistkový odpojovač max. 6,3 A F 35 - 5x20mm	15/5
-FU100	1	Puschel	F 500mA 5x20	Poistka trubičková F 500mA 5x20, rychlá, Un=250V	15/5
-FU100	3	OEZ	PV10gG 0,5A	Poistka PV10gG 0,5A	3/13
-FU101	1	Phoenix Contact	3046032	Poistkový odpojovač max. 6,3 A F 35 - 5x20mm	15/14
-FU101	1	Puschel	F 500mA 5x20	Poistka trubičková F 500mA 5x20, rychlá, Un=250V	15/14
-FU102	1	Phoenix Contact	3046032	Poistkový odpojovač max. 6,3 A F 35 - 5x20mm	16/5
-FU102	1	Puschel	F 500mA 5x20	Poistka trubičková F 500mA 5x20, rychlá, Un=250V	16/5
-FU103	1	Phoenix Contact	3046032	Poistkový odpojovač max. 6,3 A F 35 - 5x20mm	16/14
-FU103	1	Puschel	F 500mA 5x20	Poistka trubičková F 500mA 5x20, rychlá, Un=250V	16/14
-FU104	1	Phoenix Contact	3046032	Poistkový odpojovač max. 6,3 A F 35 - 5x20mm	17/7
-FU104	1	Puschel	F 500mA 5x20	Poistka trubičková F 500mA 5x20, rychlá, Un=250V	17/6
-FU105	1	Phoenix Contact	3046032	Poistkový odpojovač max. 6,3 A F 35 - 5x20mm	18/10
-FU105	1	Puschel	F 500mA 5x20	Poistka trubičková F 500mA 5x20, rychlá, Un=250V	18/9
-FU106	1	Phoenix Contact	3046032	Poistkový odpojovač max. 6,3 A F 35 - 5x20mm	19/11

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 29 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

ZOZNAM MATERIALU

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-FU106	1	Puschel	F 500mA 5×20	Poistka trubičková F 500mA 5×20, rychlá, Un=250V	19/10
-FU107	1	Phoenix Contact	3046032	Poistkový odpojovač max. 6,3 A F 35 - 5x20mm	20/10
-FU107	1	Puschel	F 500mA 5×20	Poistka trubičková F 500mA 5×20, rychlá, Un=250V	20/9
-FUPM	1	EATON	112223	Poist. odpojovav 3P 10,3x38	4/13
-FUPM	3	OEZ	PV10gG 0,5A	Poistka PV10gG 0,5A	4/14
-FV1	1	Saltek	FLP B+C MAXI VS/3+1	Trojpolova + N prepatova ochrana so signalizaciou FLP B+C MAXI VS/3S+1	3/7
-GU	1	MEAN WELL	AD-155B	Napájací zdroj s UPS funkciou AD-155B (pre 24V akumulátor) ~230V/24V, 5A, 152W	12/3
-HL1.1	1	EATON	216374	Spojovací diel pre signalky M22 RMQ TITAN	
-HL1.1	1	EATON	216392	Popisovací štítok	
-HL1.1	1	EATON	216557	LED =24V, biela	21/14
-HL1.1	1	EATON	216771	Signalna hlavica biela	
-HL1.1	1	Phoenix Contact	0828778	Označovací štítkov 18 × 27 mm biely do nosiča štítkov	
-HL1.2	1	EATON	216374	Spojovací diel pre signalky M22 RMQ TITAN	
-HL1.2	1	EATON	216392	Popisovací štítok	
-HL1.2	1	EATON	216558	LED =24V, cervena	21/17
-HL1.2	1	EATON	216772	Signalna hlavica červená	
-HL1.2	1	Phoenix Contact	0828778	Označovací štítkov 18 × 27 mm biely do nosiča štítkov	
-HL2.1	1	EATON	216374	Spojovací diel pre signalky M22 RMQ TITAN	
-HL2.1	1	EATON	216392	Popisovací štítok	
-HL2.1	1	EATON	216557	LED =24V, biela	22/14
-HL2.1	1	EATON	216771	Signalna hlavica biela	
-HL2.1	1	Phoenix Contact	0828778	Označovací štítkov 18 × 27 mm biely do nosiča štítkov	
-HL2.2	1	EATON	216374	Spojovací diel pre signalky M22 RMQ TITAN	

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 30 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

Zoznam Materialu

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-HL2.2	1	EATON	216392	Popisovací štítok	
-HL2.2	1	EATON	216558	LED =24V, cervena	22/17
-HL2.2	1	EATON	216772	Signalna hlavica červená	
-HL2.2	1	Phoenix Contact	0828778	Označovaci štítkov 18 × 27 mm biely do nosiča štítkov	
-HL3	1	EATON	216374	Spojovací diel pre signalky M22 RMQ TITAN	
-HL3	1	EATON	216392	Popisovací štítok	
-HL3	1	EATON	216558	LED =24V, cervena	19/16
-HL3	1	EATON	216772	Signalna hlavica červená	
-HL3	1	Phoenix Contact	0828778	Označovaci štítkov 18 × 27 mm biely do nosiča štítkov	
-HL100	1	EATON	216374	Spojovací diel pre signalky M22 RMQ TITAN	
-HL100	1	EATON	216392	Popisovací štítok	
-HL100	1	EATON	216563	LED =230V, biela	3/18
-HL100	1	EATON	216771	Signalna hlavica biela	
-HL100	1	Phoenix Contact	0828778	Označovaci štítkov 18 × 27 mm biely do nosiča štítkov	
-K1	1	ELKO EP	TER-7/24-230/24	PTC termistorové vyhodnocovacie relé 24-240V AC/DC, 2x prepínací 8 A /250 V (AC1)	9/13
-K2	1	ELKO EP	TER-7/24-230/24	PTC termistorové vyhodnocovacie relé 24-240V AC/DC, 2x prepínací 8 A /250 V (AC1)	10/13
-KA1	1	SCHNEIDER	RSL1PVBU	Relé =24V, 1P, 12V / 400VAC 300VDC 6A, 0,17W, micro	21/2
-KA1.1	1	SCHNEIDER	RSL1PVBU	Relé =24V, 1P, 12V / 400VAC 300VDC 6A, 0,17W, micro	21/8
-KA20	1	SCHNEIDER	RSL1PVBU	Relé =24V, 1P, 12V / 400VAC 300VDC 6A, 0,17W, micro	25/5
-KA21	1	SCHNEIDER	RSL1PVBU	Relé =24V, 1P, 12V / 400VAC 300VDC 6A, 0,17W, micro	25/8
-KA22	1	SCHNEIDER	RSL1PVBU	Relé =24V, 1P, 12V / 400VAC 300VDC 6A, 0,17W, micro	25/11
-KA100	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políček	
-KA100	1	SCHNEIDER	RXM4AB1BD	Relé =24V, 4P	23/18

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.
www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 31 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka:1:1

Zoznam Materialu

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-KA100	1	SCHNEIDER	RXZE2S114M	Pätica k relé RXM4AB	
-KB1	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-KB1	1	SCHNEIDER	RXM4AB1BD	Relé =24V, 4P	23/14
-KB1	1	SCHNEIDER	RXZE2S114M	Pätica k relé RXM4AB	
-KM2	1	EATON	276705	Stýkač 9A	22/2
-KM2	1	Phoenix Contact	0825497	Označovačka na GV2 a LC1D (biela / nepotlačená), 1 karta = 20 políčok	
-KM4	1	EATON	276845	Stýkač 12A	24/5
-KM4	1	Phoenix Contact	0825497	Označovačka na GV2 a LC1D (biela / nepotlačená), 1 karta = 20 políčok	
-KM5	1	EATON	276845	Stýkač 12A	24/8
-KM5	1	Phoenix Contact	0825497	Označovačka na GV2 a LC1D (biela / nepotlačená), 1 karta = 20 políčok	
-KM6	1	EATON	276845	Stýkač 12A	24/11
-KM6	1	Phoenix Contact	0825497	Označovačka na GV2 a LC1D (biela / nepotlačená), 1 karta = 20 políčok	
-KM7	1	EATON	276845	Stýkač 12A	24/14
-KM7	1	Phoenix Contact	0825497	Označovačka na GV2 a LC1D (biela / nepotlačená), 1 karta = 20 políčok	
-KS	1	ELKO EP	HRH-5	Hladinové relé 24-240AC/DC 2VA, 5...100kOHmt=0,5..10s, -20..+55C, IP40/20	13/4
-KS100	1	ELKO EP	HRN-55N	Kontrolne rele HRN-55N pre kontrolu sledu a vypadku fazy	3/18
-MV1	1	SCHNEIDER	NSYCAG291LPF	Vetracia mriezka otvor 291mm	14/5
-MV1	1	SCHNEIDER	NSYCVF300M230PF	Ventilator 230V, 302m3/h	14/6
-MX1	2	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-MX1	3	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-MX1	2	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-MX1	2	Phoenix Contact	3031076	Radová pružinová svorka 1,5mm, šedá	9/12
-MX1	3	Phoenix Contact	3031212	Radová pružinová svorka 2,5mm, šedá	9/6

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
 Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 32 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka:1:1

ZOZNAM MATERIALU

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-MX1	2	Phoenix Contact	3031238	Radová pružinová svorka 2,5mm, zelenožltá	9/7
-MX1	1	SCHNEIDER	NSYTBS292412	Plastove skrinka 275x225x120 vnútorný rozmer	9/5
-MX1	1	ViD ELSTROEM s.r.o.	PG11	Vývodka PG11 s maticov 5,5-10mm	9/9
-MX1	2	ViD ELSTROEM s.r.o.	PG21	Vývodka PG21 s maticov 14-18mm	9/9
-MX1.2	1	SEZ	6455-11P	Rozvodka 6455-11P sivá, IP67 (acedur malá)	17/6
-MX2	1	SEZ	6455-11P	Rozvodka 6455-11P sivá, IP67 (acedur malá)	20/10
-MX3	7	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-MX3	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-MX3	7	Phoenix Contact	3031212	Radová pružinová svorka 2,5mm, šedá	19/2
-MX3	1	Phoenix Contact	3031238	Radová pružinová svorka 2,5mm, zelenožltá	19/12
-MX3	1	SCHNEIDER	NSYTBS292412	Plastove skrinka 275x225x120 vnútorný rozmer	19/1
-MX3	1	ViD ELSTROEM s.r.o.	PG11	Vývodka PG11 s maticov 5,5-10mm	19/3
-MX3	2	ViD ELSTROEM s.r.o.	PG21	Vývodka PG21 s maticov 14-18mm	19/3
-OP	1	SCHNEIDER	HMISTU855	Operacny panel 5,7', 65536 Color TFT LC, RJ45-COM, RJ45-ETH, 24 V DC, IP 65/20	12/18
-PM	1	SOCOME	48250082	KOMUNIKAČNÝ MODUL RS485	4/16
-PM	1	SOCOME	48250200	Napájecí napětí 110...400 V a.c. (±10%), 120...350 V d.c., IP52, PRIMAR DO 9 999 A/5A	4/6
-QFA2	1	EATON	072896	Pomocné kontakty bočné Z+V pre PKZM0, PKZM4 a PKZM01	22/17
-QFA2	1	EATON	278482	Motorový istič 2,5-4A	10/7
-QFA2	1	Phoenix Contact	0825497	Označovačka na GV2 a LC1D (biela / nepotlačená), 1 karta = 20 políčok	
-RM	40	PRAKAB	H07V-K 6	H07V-K 6 In=43A Kabel-CYA	3/9
-RM	1	SCHNEIDER	NSY2SP205	Sada 2 bocnic 2000x500	27/13
-RM	1	SCHNEIDER	NSYSF201050P	Rozvádzač 2000×1000×500 jednodverový, s montážnym plechom	27/9
-RM	1	SCHNEIDER	NSYSPF10200	Sokel ČELO 1000x200	27/9

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 33 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

ZOZNAM MATERIALU

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-RM	1	SCHNEIDER	NSYSPS5200	Sokel BOK 500x200	27/13
-RM1	1	Elektro Bečov	EPS1	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1 s krytom	3/9
-RS0.1	1	Schneider	TMC2AQ2C	Cartridge 2AQ, 2 x 4-20 mA	19/5
-RS1.0	1	SCHNEIDER	TM221CE24T	Modicon M221 CPU + 14DI/10DQ/2AI+ETH port,1SERIAL 485/232, 24VDC	12/15
-RS1.1	1	SCHNEIDER	TM3AI8	TM3 rozšir. modul 8AI s svorkovnicou -10...+10V/0...+10V/0...20mA/4...20mA	12/6
-RS1.2	1	SCHNEIDER	TM3DM24RG	Twido rozšir. modul 16DI/8DQ s svorkovnicou pružinovou	12/8
-S1	1	SCHNEIDER	WDE000510	VYPÍNAČ JEDNOPÓL. (RAD. 1) IP44 BIELY	5/9
-S2	1	SCHNEIDER	WDE000510	VYPÍNAČ JEDNOPÓL. (RAD. 1) IP44 BIELY	5/13
-SA1	1	EATON	216374	Spojovací diel pre signalky M22 RMQ TITAN	
-SA1	1	EATON	216376	Spínací kontakt	21/3
-SA1	1	EATON	216376	Spínací kontakt	
-SA1	1	EATON	216376	Spínací kontakt	21/5
-SA1	1	EATON	216392	Popisovací štítok	
-SA1	1	EATON	216872	Prepínač - 3 pevné + 1 sp. kontakt	21/2
-SA1	1	Phoenix Contact	0828778	Označovací štítkov 18 × 27 mm biely do nosiča štítkov	
-SA2	1	EATON	216374	Spojovací diel pre signalky M22 RMQ TITAN	
-SA2	1	EATON	216376	Spínací kontakt	22/6
-SA2	1	EATON	216376	Spínací kontakt	
-SA2	1	EATON	216376	Spínací kontakt	22/4
-SA2	1	EATON	216392	Popisovací štítok	
-SA2	1	EATON	216872	Prepínač - 3 pevné + 1 sp. kontakt	22/2
-SA2	1	Phoenix Contact	0828778	Označovací štítkov 18 × 27 mm biely do nosiča štítkov	
-SL1.1	1	ELKO EP	SHR-2	elektroda snímač prítomnosti vody, IP68, Pg7	13/3

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 34 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka:1:1

ZOZNAM MATERIALU

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-SL1.2	1	ELKO EP	SHR-2	elektroda snímač prítomnosti vody, IP68, Pg7	13/4
-SP1	1	Prematlak, a.s.	03380	Tlakový snímac 1xNC,1xNO 0-1MPa	18/10
-ST	1	SCHNEIDER	NSYCCOTHO	Termostat 10..+60C chladenie	14/5
-TR1	1	AMPERPEHA	6036	Prudový transformátor Kn=50/5A 50A/5A 5VA 1% ASK 21.3	4/6
-TR2	1	AMPERPEHA	6036	Prudový transformátor Kn=50/5A 50A/5A 5VA 1% ASK 21.3	4/6
-TR3	1	AMPERPEHA	6036	Prudový transformátor Kn=50/5A 50A/5A 5VA 1% ASK 21.3	4/7
-U1	1	MERCOS	APP03	Prevodník IN=0-20mA,4-20mA,0-10V,OUT=0..4-20mA,0-10V	17/6
-WCOM1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29x8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WCOM1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29x8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WCOM1	-		LIYCY 3X0,5	LIYCY 3X0,5	12/3
-WCOM2	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29x8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WCOM2	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29x8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WCOM2	-		LIYCY 3X0,5	LIYCY 3X0,5	12/5
-WET1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29x8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WET1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29x8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WET1	-	INTELLINET	PATCH S-FTP Cat5e 2m	PATCH KÁBEL S-FTP AWG24 Cat5e 2m	12/10
-WET2	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29x8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WET2	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29x8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WET2	-	INTELLINET	PATCH S-FTP Cat5e 4m	PATCH KÁBEL S-FTP AWG24 Cat5e 4m	12/16
-WET3	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29x8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WET3	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29x8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WET3	-	INTELLINET	PATCH S-FTP Cat5e 4m	PATCH KÁBEL S-FTP AWG24 Cat5e 4m	12/14
-WLM1A	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29x8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.
www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 35 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

ZOZNAM MATERIALU

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-WLM1A	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WLM1A	-		NYCY 4x2,5/2,5	NYCY 4x2,5/2,5	9/6
-WLM1B	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WLM1B	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WLM1B	-		cerpadla	Kabel je súčasťou cerpadla	9/6
-WSBL1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSBL1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSBL1	-		JYTY 3Ax1	JYTY 3Ax1	17/6
-WSBL1.1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSBL1.1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSBL1.1	-		snímač	Kabel je súčasťou snímaca	17/6
-WSBP1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSBP1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSBP1	-		LIYCY 3X0,5	LIYCY 3X0,5	16/5
-WSBP2	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSBP2	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSBP2	-		LIYCY 3X0,5	LIYCY 3X0,5	16/14
-WSBQ1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSBQ1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSBQ1	-		JYTY 3Ax1	JYTY 3Ax1	20/9
-WSBT1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSBT1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSBT1	-		LIYCY 2X0,5	LIYCY 2X0,5	15/5

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 36 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

ZOZNAM MATERIALU

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-WSBT2	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSBT2	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSBT2	-		LiYCY 2X0,5	LiYCY 2X0,5	15/14
-WSM3	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSM3	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSM3	-		LiYCY 7X1	LiYCY 7X1	19/2
-WSSL	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSSL	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSSL	-		CYKY 2Bx1,5	CYKY 2Bx1,5 In=15A	13/3
-WSSP1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSSP1	-	Phoenix Contact	0820183 /12	Označovačka na káble 29×8 (biela / nepotlačená), -40 °C ... 120 °C	
-WSSP1	-		LiYCY 3X0,5	LiYCY 3X0,5	18/9
-X1	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-X1	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-X1	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-X1	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	5/7
-X1	1	Phoenix Contact	3044076	Radová šrobovací svorka 2,5mm, šedá	5/6
-X1	1	Phoenix Contact	3044089	Radová šrobovací svorka 2,5mm, modrá	5/6
-X1	1	Phoenix Contact	3044092	Radová šrobovací svorka 2,5mm, zeleno/žltá	5/7
-X1	1	Phoenix Contact	3047028	Koncová doštička	5/7
-X2	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-X2	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-X2	1	Phoenix Contact	3031513	Radová pružinová svorka 1,5mm, zeleno/žltá	17/7

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 37 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

Zoznam Materialu

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-X2	1	Phoenix Contact	3044092	Radová šrobovací svorka 2,5mm, zeleno/žltá	20/11
-X3	2	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-X3	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	13/5
-X3	2	Phoenix Contact	3044076	Radová šrobovací svorka 2,5mm, šedá	13/3
-X3	1	Phoenix Contact	3047028	Koncová doštička	13/5
-X24	5	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-X24	5	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-X24	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	12/4
-X24	5	Phoenix Contact	3031089	Radová pružinová svorka 1,5mm, modrá	12/3
-X24	5	Phoenix Contact	3037038	Radová pružinová svorka 1,5mm, červená	12/3
-X24	1	Phoenix Contact	3047028	Koncová doštička	12/4
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
 Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

List 38 z 44

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Dátum: 08/2018

Zákazka: 1583-671 BP

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

Mierka: 1:1

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

ZOZNAM MATERIALU

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XAI	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	15/6
-XAI	1	Phoenix Contact	3030417	Koncová doštička	15/6
-XAI	15	Phoenix Contact	3031076	Radová pružinová svorka 1,5mm, šedá	15/5
-XAI	5	Phoenix Contact	3031513	Radová pružinová svorka 1,5mm, zeleno/žltá	15/6
-XCOM	3	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XCOM	3	Phoenix Contact	3044076	Radová šrobovací svorka 2,5mm, šedá	12/4
-XE1	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XE1	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XE1	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XE1	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	5/10
-XE1	1	Phoenix Contact	3044076	Radová šrobovací svorka 2,5mm, šedá	5/9
-XE1	1	Phoenix Contact	3044089	Radová šrobovací svorka 2,5mm, modrá	5/10
-XE1	1	Phoenix Contact	3044092	Radová šrobovací svorka 2,5mm, zeleno/žltá	5/10
-XE1	1	Phoenix Contact	3047028	Koncová doštička	5/10
-XE2	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 39 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

ZOZNAM MATERIALU

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-XE2	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XE2	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XE2	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	5/14
-XE2	1	Phoenix Contact	3044076	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, šedá	5/13
-XE2	1	Phoenix Contact	3044089	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, modrá	5/13
-XE2	1	Phoenix Contact	3044092	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, zeleno/žltá	5/13
-XE2	1	Phoenix Contact	3047028	Koncová doštička	5/14
-XH	2	Phoenix Contact	0819217	Označovačka na svorky 16 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 32 políčok	
-XH	2	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	3/10
-XH	2	Phoenix Contact	3044241	Radová šrobovacia svorka 35mm, zeleno/žltá	3/7
-XH1	3	Phoenix Contact	0819217	Označovačka na svorky 16 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 32 políčok	
-XH1	1	Phoenix Contact	0819217	Označovačka na svorky 16 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 32 políčok	
-XH1	1	Phoenix Contact	0819217	Označovačka na svorky 16 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 32 políčok	
-XH1	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	3/5
-XH1	3	Phoenix Contact	3044225	Radová šrobovacia svorka 35mm, šedá	3/4
-XH1	1	Phoenix Contact	3044238	Radová šrobovacia svorka 35mm, modrá	3/5
-XH1	1	Phoenix Contact	3044241	Radová šrobovacia svorka 35mm, zeleno/žltá	3/5
-XI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XI	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.
www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 40 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

Zoznam Materialu

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-XI	5	Phoenix Contact	3031076	Radová pružinová svorka 1,5mm, šedá	18/10
-XI	1	Phoenix Contact	3031513	Radová pružinová svorka 1,5mm, zeleno/žltá	18/10
-XM1	2	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XM1	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	9/13
-XM1	1	Phoenix Contact	3030417	Koncová doštička	9/13
-XM1	2	Phoenix Contact	3031076	Radová pružinová svorka 1,5mm, šedá	9/12
-XM2	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM2	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM2	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM2	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM2	2	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XM2	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	10/13
-XM2	1	Phoenix Contact	3030417	Koncová doštička	10/13
-XM2	2	Phoenix Contact	3031076	Radová pružinová svorka 1,5mm, šedá	10/12
-XM2	3	Phoenix Contact	3044076	Radová šrobovací svorka 2,5mm, šedá	10/6
-XM2	1	Phoenix Contact	3044092	Radová šrobovací svorka 2,5mm, zeleno/žltá	10/7
-XM2	1	Phoenix Contact	3047028	Koncová doštička	10/8
-XM3	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM3	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM3	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM3	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	11/8
-XM3	1	Phoenix Contact	3044076	Radová šrobovací svorka 2,5mm, šedá	11/7
-XM3	1	Phoenix Contact	3044089	Radová šrobovací svorka 2,5mm, modrá	11/7

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
 Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 41 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

ZOZNAM MATERIALU

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-XM3	1	Phoenix Contact	3044092	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, zeleno/žltá	11/7
-XM3	1	Phoenix Contact	3047028	Koncová doštička	11/8
-XM4	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM4	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM4	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM4	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	6/6
-XM4	1	Phoenix Contact	3044076	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, šedá	6/5
-XM4	1	Phoenix Contact	3044089	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, modrá	6/5
-XM4	1	Phoenix Contact	3044092	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, zeleno/žltá	6/6
-XM4	1	Phoenix Contact	3047028	Koncová doštička	6/6
-XM5	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM5	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM5	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM5	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	6/15
-XM5	1	Phoenix Contact	3044076	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, šedá	6/14
-XM5	1	Phoenix Contact	3044089	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, modrá	6/14
-XM5	1	Phoenix Contact	3044092	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, zeleno/žltá	6/14
-XM5	1	Phoenix Contact	3047028	Koncová doštička	6/15
-XM6	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM6	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM6	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM6	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	7/6
-XM6	1	Phoenix Contact	3044076	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, šedá	7/5

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 42 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

ZOZNAM MATERIALU

NÁZOV	POČET	VÝROBCA	REFERENCIA	POPIS	UMIESTNENIE
-XM6	1	Phoenix Contact	3044089	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, modrá	7/5
-XM6	1	Phoenix Contact	3044092	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, zeleno/žltá	7/6
-XM6	1	Phoenix Contact	3047028	Koncová doštička	7/6
-XM7	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM7	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM7	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XM7	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	7/15
-XM7	1	Phoenix Contact	3044076	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, šedá	7/14
-XM7	1	Phoenix Contact	3044089	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, modrá	7/14
-XM7	1	Phoenix Contact	3044092	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, zeleno/žltá	7/14
-XM7	1	Phoenix Contact	3047028	Koncová doštička	7/15
-XR	1	Legrand	04877	Modulárna rozbočovacia svorkovnica 4P 250A	3/4
-XR	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XR	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XR	1	Phoenix Contact	0818111	Označovačka na svorky 4,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 120 políčok	
-XR	3	Phoenix Contact	3031076	Radová pružinová svorka 1,5mm, šedá	12/10
-XR	1	OEZ	CS-PE15	ROZBOČOVACIA SVORKOVNICA 15×16mm2 ZELENÁ	3/5
-XRD	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XRD	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XRD	1	Phoenix Contact	0818108	Označovačka na svorky 5,2 mm (biela / nepotlačená), 1 karta = 96 políčok	
-XRD	1	Phoenix Contact	3022276	Koncová zvierka na DIN35	8/6
-XRD	1	Phoenix Contact	3044076	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, šedá	8/5
-XRD	1	Phoenix Contact	3044089	Radová šrobovacia svorka 2,5mm, modrá	8/5

Projekt:
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1

Meno Výkresu:
SEZNAM MATERIÁLŮ

FeSys s.r.o.

www.fesys.sk

Kostolná pri Dunaji 33
Kostolná pri Dunaji 90301



Zmena: DSP

Číslo výkresu: G.2 PS 02 VZ KD-1 PRS, MaR

Zákazka: 1583-671 BP

Umiestnenie súboru: Z:\Firma\2019\Ponuky\vodny zdroj KpD\Projekt Elektro\PS 02 VZ KD-1 PRS, Ma\

Referencia:

Vypracoval: Július Čermák

Schválil: Lubomír Krajčirovič

Zákazník: OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

List 43 z 44

Dátum: 08/2018

Mierka: 1:1

ZOZNAM MATERIÁLU

[illegible]